

Naudojimosi Elektronine
perdavimo paslaugų užsakymo
ir administravimo sistema




INSTRUKCIJA

1 PRISIJUNGIMAS

Prie Elektroninės perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistemos (toliau – Amber Flows sistema) gali prisijungti tik tie Sistemos naudotojai, su kuriais yra pasirašyta sutartis dėl teisės naudotis elektronine perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistema (toliau – EPPS sutartis) bei EPPS sutarties priede nurodyti atsakingi asmenys (vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas ir kt.), kuriems suteikiama prieiga prisijungti prie Amber Flows sistemos.

Prie Amber Flows sistemos kviečiame jungtis per AB „Amber Grid“ internetinę svetainę, adresu – www.ambergrid.lt, savitarnos skiltį.

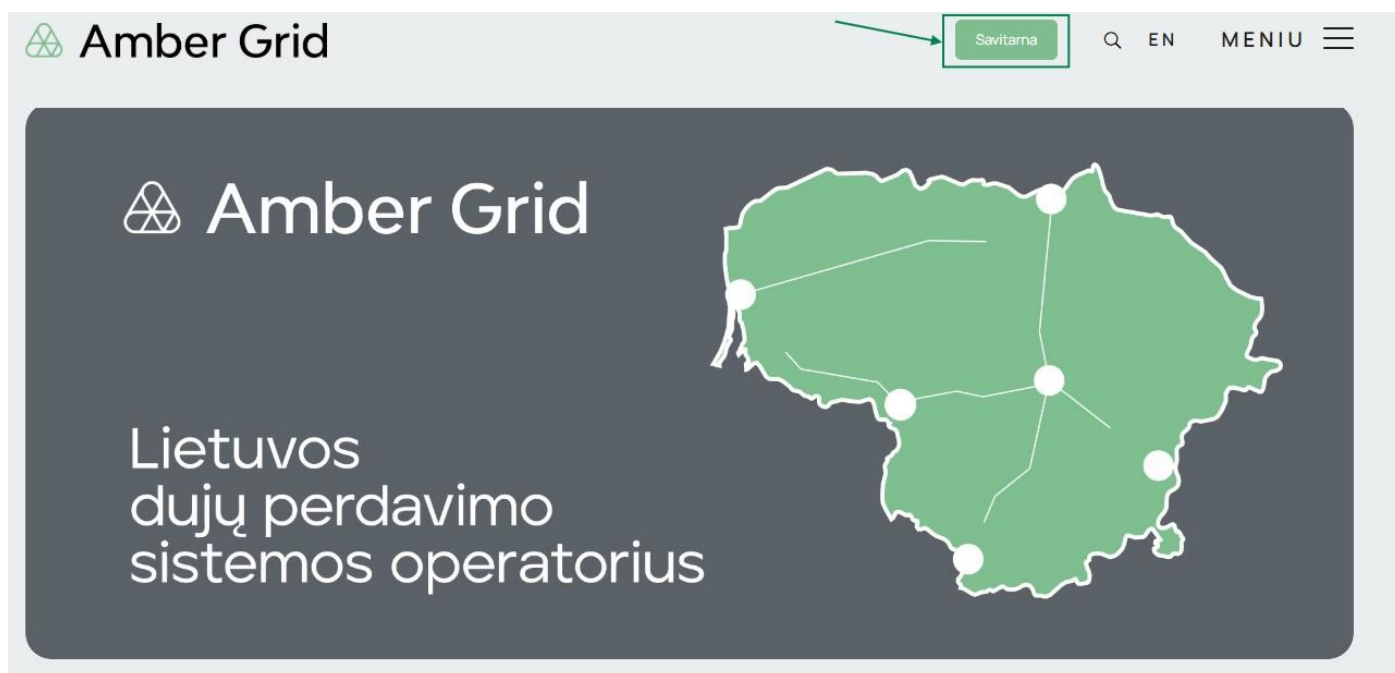

Paspaudę savitarnos skiltį matysite šias nuorodas:

- ✓ **Amber Flows** – čia galite užsakyti pajėgumus, teikti kiekio paraiškas, peržiūrėti užsakytų pajėgumų duomenis ir pan., prisijungimo informacija pateikiama žemiau.
- ✓ **Sąskaitos už perdavimo paslaugas** – išrašytų sąskaitų už perdavimo paslaugas atsisiuntimas, prisijungimo duomenys pateikiami EPPS Sutartyje.
- ✓ **Istoriniai duomenys iki 2023 10 01** – galite peržiūrėti istorinius duomenis (užsakytus pajėgumus, kiekio paraiškas ir pan.), peržiūra galima vienerius metus nuo 2023 m. spalio 1 d. Norėdami matyti istorinius duomenis, prisijunkite su savitarnos prisijungimo duomenimis naudotais iki 2023 m. spalio 1d.



Pradžia / Klientams / Savitarna

Savitarna

Sistemos naudotojas, sudaręs su „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartį ir norintis naudotis elektronine perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistema (toliau Amber Flows), turi būti susipažinęs su **naudojimosi elektronine pajėgumų užsakymo sistema taisyklėmis** ir pasirašyti sutartį dėl teisės naudotis elektronine perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistema.



Amber Flows*

Prisijungti



Sąskaitos už perdavimo paslaugas

Prisijungti



Istoriniai duomenys iki 2023 10 01

Prisijungti

*Prisijungimas prie Amber Flows galimas naudojant internetines naršyklės Google Chrome (v115+), Mozilla Firefox (v115+) ar Microsoft Edge (v115+) su įjungtu JavaScript. Reikalinga Microsoft Excel ar panaši programa, kurios pagalba būtų galima atidaryti.xls failus.


1.1 Prisijungimas prie Amber Flows sistemos

Prisijungti prie **Amber Flows** sistemos gali tik Sistemos naudotojo paskirti vartotojai, kurie yra įtraukti į EPPS sutarties 1 priedą.


Prieš pradėdami: įsitikinkite, kad kompiuteryje galite patvirtinti tapatybę PIN kodu, veido atpažinimu, piršto atspaudu arba fiziniu saugumo raktu. Taip pat telefone turi būti įdiegta autentifikavimo programėlė, pvz., „Microsoft Authenticator“, „Google Authenticator“ arba „FreeOTP“.OTP“.

Pastaba: 1.1 ir 1.2 skyriuose ekrano kopijos pateikiamos anglų kalba. Jūsų ekrane langų tekstai ar mygtukų pavadinimai gali skirtis, priklausomai nuo pasirinktos kalbos, naršyklės ir įrenginio nustatymų.


Norėdami prisijungti prie Amber Flows savitarnos sistemos atlikite toliau nurodytus žingsnius. Prisijungti galite per www.ambergrid.lt, savitarnos skiltį arba tiesiogiai adresu <https://my.ambergrid.lt/sign-in>.

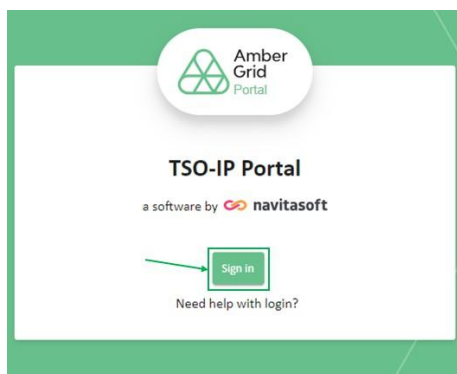

Žingsnis 1. Spauskite „SIGN IN“.

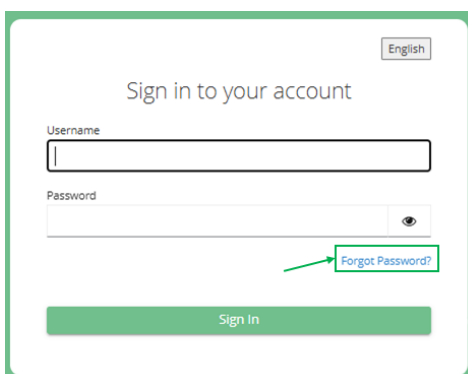

Žingsnis 2. Spauskite „FORGOT PASSWORD?“.

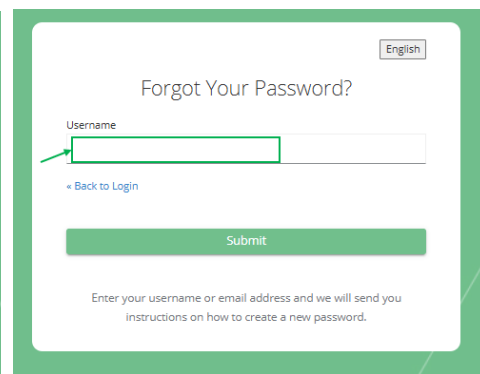

Žingsnis 3. Laukelyje „USER NAME“ įveskite savo el.paštą ir spauskite „SUBMIT“.

Reset password



notifications@ambergrid.lt

To

[Translate message to: Lithuanian](#) | [Never translate from: English](#) | [Translation preferences](#)

Someone just requested to change your my.ambergrid.lt account's credentials. If this was you, click on the link below to reset them.


[Link to reset credentials](#)

This link will expire within 1 hour.


If you don't want to reset your credentials, just ignore this message and nothing will be changed.

Žingsnis 4. Nurodytu el. pašto adresu gausite laišką iš notifications@ambergrid.lt su nuoroda slaptažodžiui sukurti. Laiške spauskite pateiktą nuorodą.

Pastaba: Laiške esanti nuoroda galios **1 valandą**. Jeigu per šį laiką jos nepanaudosite, pakartokite šiame skyriuje nurodytus veiksmus iš naujo.

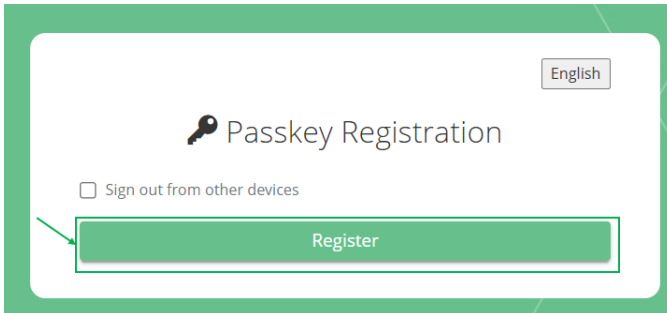

Žingsnis 5. Paspaudus laiške pateiktą nuorodą, atsidarys langas „Passkey Registration“. Spauskite „Register“. Parinktį „Sign out from other devices“ žymėkite tik tada, jei norite atsijungti nuo kitų įrenginių.



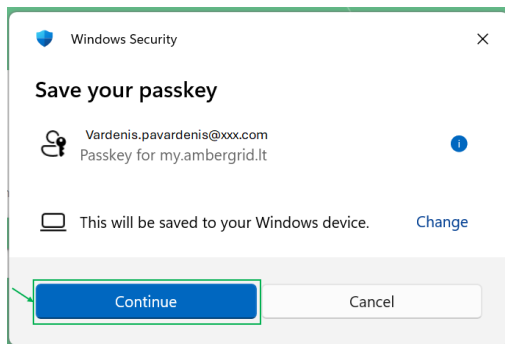


Žingsnis 6. Paspaudus „Register“, atsivers langas „Save your passkey“. Palikite parinktį „This Windows device“ ir spauskite „Continue“. Jei naudojate fizinį saugumo raktą, spauskite „Change“ ir pasirinkite saugumo raktą.

Galimos kitos prieigos rakto išsaugojimo parinktys

Jūsų įrenginyje rodomos parinktys gali skirtis. Jei mygtuko „Continue“ nėra, pasirinkite vieną jums prieinamą būdą – mobilųjį įrenginį, saugos raktą, „Microsoft Password Manager“ arba „Windows Hello/external security key“ – pasirinkite tinkamą būdą ir atlikite ekrane rodomus veiksmus.


Pateikti ekrano vaizdai yra tik galimų variantų pavyzdžiai.

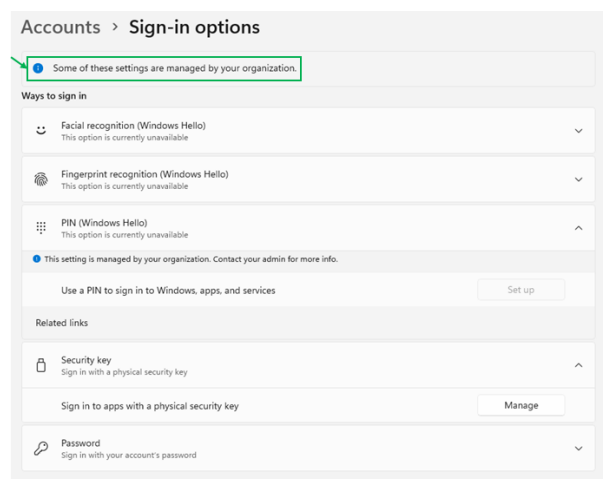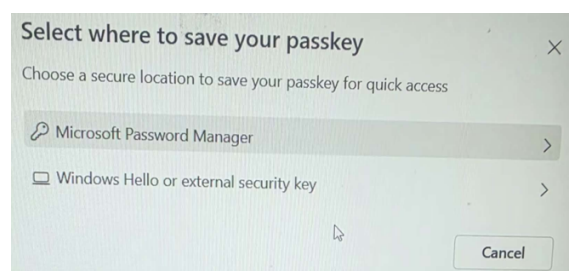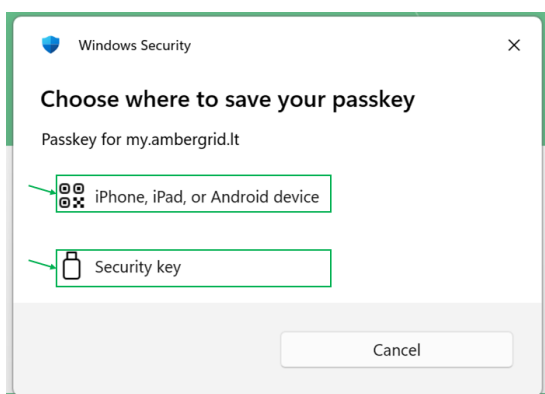

Pastaba: Jei nepavyksta pasirinkti nei vieno prieigos rakto išsaugojimo būdo, kompiuteryje patikrinkite prisijungimo parinktį: Settings → Accounts → Sign-in options. Jei neturite teisės nustatyti šių parinkčių, kreipkitės į savo organizacijos IT specialistą.




Žingsnis 7. Patvirtinkite tapatybę kompiuteryje nustatytu būdu, pavyzdžiui, PIN kodu, veido atpažinimu, piršto atspaudu arba fiziniu saugumo raktu. Atlikite ekrane rodomus veiksmus. Jūsų ekrane rodomas patvirtinimo būdas gali skirtis, priklausomai nuo kompiuterio nustatymų.

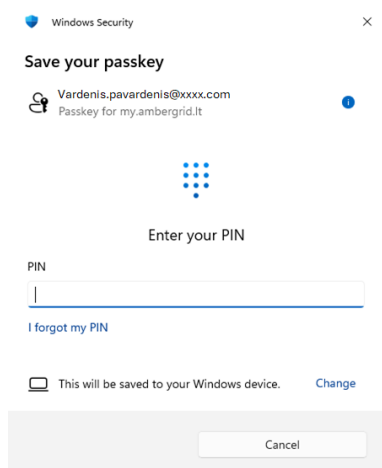


PIN kodo įvedimo pavyzdys.

Įveskite PIN kodą, kurį naudojate prisijungdami prie įrenginio.

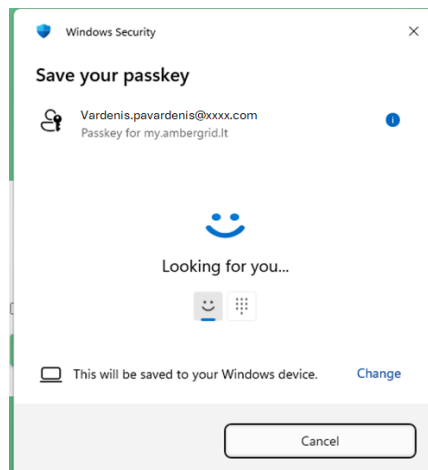


Veido atpažinimo pavyzdys.

Pažiūrėkite į kamerą ir palaukite patvirtinimo.

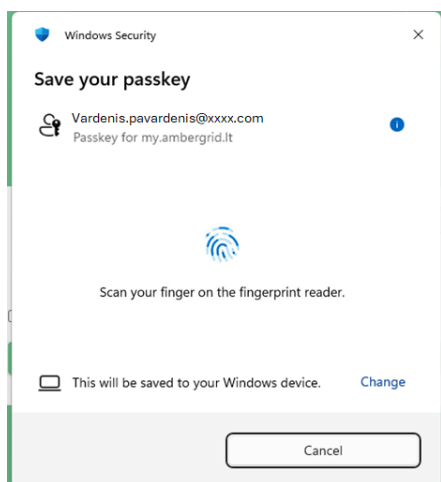


Piršto atspaudu nuskaitymo pavyzdys.

Pridėkite pirštą prie piršto atspaudu skaitytuvo.

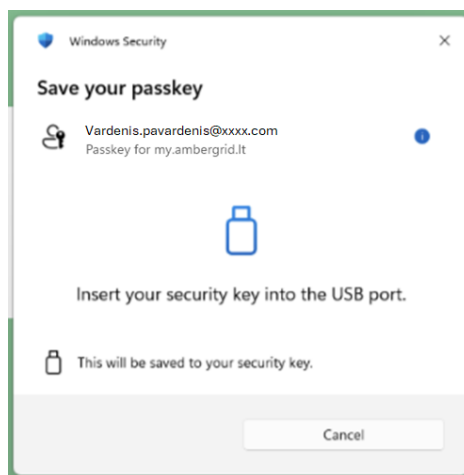


Saugumo rakto nuskaitymo pavyzdys.

Įstatykite saugumo raktą ir atlikite ekrane rodomus veiksmus.

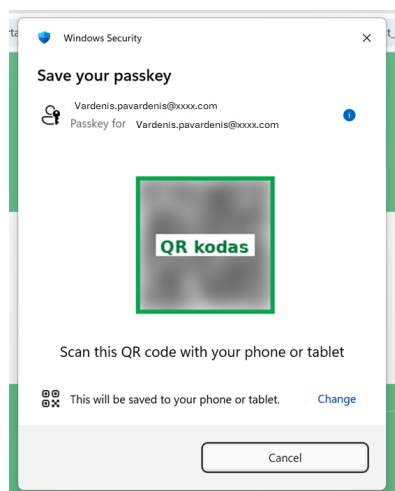

QR kodo nuskaitymo pavyzdys.

Nuskaitykite QR kodą telefonu ir vykdykite ekrane rodomus nurodymus.

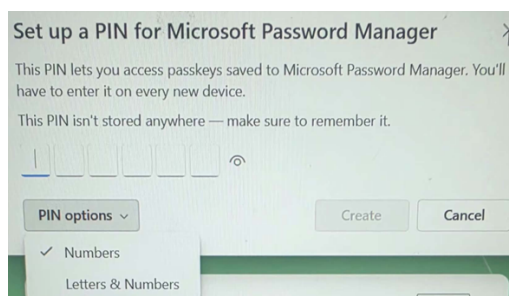

PIN kodo sukūrimo pavyzdys.

Sukurkite PIN kodą ir jį įsiminkite.



Žingsnis 8. Atlikus tapatybės patvirtinimą, sistema paprašys patvirtinti prieigos rakto pavadinimą. Galite palikti siūlomą pavadinimą arba įrašyti savo, pvz., „Darbo kompiuteris“. Tada spauskite „OK“.

Pastaba: Jeigu saugaus prisijungimo nustatymas užtruks per ilgai, gali būti rodomas pranešimas, kad prisijungimo sesija pasibaigė. Tokiu atveju prisijungimo veiksmus kartokite nuo pradžių.

Žingsnis 9. Telefone atidarykite arba įsidiekite autentifikavimo programėlę, pvz., „Microsoft Authenticator“, „Google Authenticator“ arba „FreeOTP“.

Programėlėje pridėkite naują paskyrą ir nuskenуйте QR kodą.



Tada įveskite programėlėje rodomą 6 skaitmenų kodą laukelyje „One-time code“, laukelyje „Device Name“ įrašykite pavadinimą ir spauskite „Submit“.

Pastaba: Vienkartinis kodas atsinaujina kas 30 sekundžių, todėl įveskite tuo metu autentifikavimo programėlėje rodomą kodą.

Žingsnis 10. Laukelyje „New Password“ įveskite savo pasirinktą slaptažodį, laukelyje „Confirm Password“ jį pakartokite ir spauskite „Submit“. Sėkmingai atlikus visus žingsnius, būsite nukreipti į „Amber Flows“ savitarnos sistemos pradžios puslapį.

1.2 Vėlesni prisijungimai

Kitus kartus jungdamiesi prie Amber Flows savitarnos sistemos, įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Tada pasirinkite vieną iš prisijungimo patvirtinimo būdų:

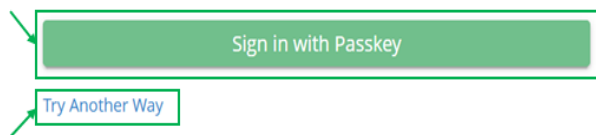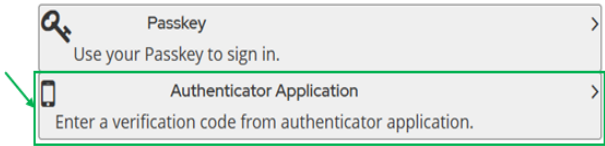Prisijungimas su prieigos raktu (Passkey)	Prisijungimas su vienkartinio kodu iš autentifikavimo programėlės
Spauskite „Sign in with Passkey“ ir patvirtinkite prisijungimą šiame įrenginyje nustatytu būdu.	Spauskite „Try Another Way“, pasirinkite „Authenticator Application“ ir įveskite 6 skaitmenų kodą iš autentifikavimo programėlės.
	

1.3 Pagalba, jei nepavyksta prisijungti

Neatsidaro prisijungimo patvirtinimo langas	Patikrinkite, ar naudojate kompiuterį, kuriame buvo išsaugotas prieigos raktas. Jei šio įrenginio neturite, rinkitės „Try Another Way“ → „Authenticator Application“.
Vienkartinis kodas nepriimamas	Įveskite naujausią 6 skaitmenų kodą iš autentifikavimo programėlės. Jei turite kelis įrašus, pasirinkite my.ambergrid.lt parinktį. Jei kodas nepriimamas, palaukite naujo kodo ir bandykite dar kartą.
Registracija užtruko per ilgai	Jeigu ekrane rodomas pranešimas, kad prisijungimo bandymas baigėsi, prisijunkite iš naujo ir pakartokite saugaus prisijungimo nustatymą nuo pradžių.
Pakeistas ar prarastas įrenginys	Jeigu pakeitėte ar praradote kompiuterį, saugumo raktą arba telefoną su autentifikavimo programėle, arba jeigu nepavyksta prisijungti, kreipkitės el. paštu nominations@ambergrid.lt ir pardavimai@ambergrid.lt .
Nenaudokite bendro įrenginio	Nesaugokite prieigos rakto viešame ar bendrai naudojamame kompiuteryje. Tokiu atveju rinkitės telefoną arba fizinį saugumo raktą.
Pamiršote slaptažodį	Prisijungimo lange spauskite „Forgot Password?“, įveskite savo el. pašto adresą ir spauskite „Submit“. Gavę laišką, spauskite jame pateiktą nuorodą, įveskite naują slaptažodį ir jį patvirtinkite. Pakeitus slaptažodį, junkitės naudodami naują slaptažodį ir anksčiau nustatytą saugaus prisijungimo būdą.

Saugumo priminimas. Prašome saugoti savo prisijungimo duomenis ir jų neatskleisti kitiems asmenims. „Amber Grid“ darbuotojai niekada neprašo pateikti slaptažodžio, PIN kodo, QR kodo ar autentifikavimo programėlėje rodomo vienkartinio kodo.





- 1 – Sistemos naudotojo paskyra
- 2 – Kalbos parinktys
- 3 – Vartotojo profilio (paskyros) informacija



- 1 – Pajėgumų užsakymo ir apžvalgos langas
- 2 – Kiekio paraiškų pateikimo ir apžvalgos langas
- 3 – Atsiskaitymų langas

3 PAJĖGUMŲ LANGAS

Paspaudus meniu juostoje „PAJĖGUMAI“ matysite penkis pasirinkimus: „Siūloni pajėgumai“, „Antrinė pajėgumų rinka“, „Pajėgumų atsisakymas“, „Pajėgumų apžvalga“, „Vartojimo pajėgumai“:

Amber Grid
Porta

PajėgumaiKiečio paraiškaAtsisakymas

Sistemos naudotojas2024.02.26 16:56

1Siūloni pajėgumai

2Antrinė pajėgumų rinka

3Pajėgumų atsisakymas

4Pajėgumų apžvalga

5Vartojimo pajėgumai

1 Siūloni pajėgumai – pateiktų užsakyti pajėgumų langas (pateikiama visa informacija, kuriuose taškuose ir kokio tipo pajėgumų produktai yra prieinami).

2 Antrinė pajėgumų rinka – pajėgumų prekyba antrinėje rinkoje (galimybė parduoti/pirkti turimus pajėgumus).

3 Pajėgumų atsisakymas – pajėgumų atsisakymas (jau užsakytų pajėgumų gražinimas į rinką).

4 Pajėgumų apžvalga – pateikiama visų pajėgumų, t.y. užsakytų ir perleistų/įsigytų pajėgumų visuma.

5 Vartojimo pajėgumai – planuojami ir užsakyti/nustatomi vartojimo pajėgumai ir jų viršijimai.



Amber
Grid

3.1 Siūloni pajėgumai

Lange „SIŪLOMI PAJĖGUMAI“ matysite informaciją apie prieinamus pajėgumus, kuriuos galite užsakyti (metiniai, ketvirčio, mėnesio ir paros). Lange „UŽSAKYTI PAJĖGUMAI“ galite peržiūrėti informaciją apie užsakytus, bet dar nepatvirtintus pajėgumus ir lange „PATVIRTINTI PAJĖGUMŲ PRODUKTAI“ galite peržiūrėti informaciją apie patvirtintus pajėgumus.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad informacija apie mūsų sistemoje planuojamus pajėgumų ribojimus, (ne)planinius remonto darbus yra skelbiama [Remontų grafikas | Amber Grid](#) arba UMM pranešimus galite peržiūrėti ENTSGO tinklapyje [ENTSGO - TP](#)

Pajėgumai / Siūloni pajėgumai

1Siūloni pajėgumai

2Užsakyti pajėgumų produktai

3Patvirtinti pajėgumų produktai

Sujungimo taškas

Kryptis

Pajėgumų produktas

Galloja nuo *

Galloja iki *

Visi

Visi

Visi

2023.03.02

2023.03.02

Ieškoti

Nustatyti iš naujo

Prasityti pajėgumų

Sujungimo taškas 1 ↑

Kryptis

Pajėgumų produktas

Galloja nuo 2 ↑

Galloja iki

Pajėgumų rūšis

Siūlomas kiekis

Vienetas

1 Siūloni pajėgumai - Prieinamų pajėgumų užsakymų erdvė (matomi visų taškų ir skirtingų pajėgumų produktų informacija).

2 Užsakyti pajėgumų produktai - Pateiktų užsakyti pajėgumų erdvė (matomi visi užsakyti, tačiau dar nepatvirtinti pajėgumai).

3 Patvirtinti pajėgumų produktai - Patvirtinti pajėgumų erdvė (visų turimų ir patvirtintų pajėgumų informacija).

Norėdami užsakyti pajėgumus, lange „SIŪLOMI PAJĖGUMAI“ pasirinkite sujungimo tašką, kryptį, pajėgumų produktą, laikotarpį ir spauskite „IEŠKOTI“:

Pajėgumai / Siūloni pajėgumai

Siūloni pajėgumai

Užsakyti pajėgumų produktai

Patvirtinti pajėgumų produktai

Sujungimo taškas

Kryptis

Pajėgumų produktas

Galloja nuo *

Galloja iki *

Visi

Visi

Visi

2023.03.02

2024.03.02

Ieškoti

Nustatyti iš naujo

Prasityti pajėgumų

Sujungimo taškas 1 ↑

Kryptis

Pajėgumų produktas

Galloja nuo 2 ↑

Galloja iki

Pajėgumų rūšis

Siūlomas kiekis

Vienetas

A.Panerių-2 DSS	Išėjimas	Einamosios paros	2023.03.02 16:00	2023.03.03 07:00	Nuolatiniai	18 305 010	kWh/d
A.Panerių-2 DSS	Išėjimas	Paros	2023.03.03 07:00	2023.03.04 07:00	Nuolatiniai	29 288 016	kWh/d
A.Panerių-2 DSS	Išėjimas	Paros	2023.03.04 07:00	2023.03.05 07:00	Nuolatiniai	29 288 016	kWh/d
A.Panerių-2 DSS	Išėjimas	Paros	2023.03.05 07:00	2023.03.06 07:00	Nuolatiniai	29 288 016	kWh/d



Suradę norimus užsakyti pajėgumus pažymėkite eilutę ir spauskite mygtuką „PRAŠYTI PAJĖGUMŲ“ (tik pažymėjus eilutę mygtukas „PRAŠYTI PAJĖGUMŲ“ tampa aktyvus).

Pajėgumai / Siūlomi pajėgumai

Sijungimo taškas: Anykščių SS | Kryptis: Išėjimas | Pajėgumų produktas: Paros | Galioja nuo: 2023.03.02 | Galioja iki: 2024.03.02 | Ieškoti | Nustatyti iš naujo | Prašyti pajėgumų

Sijungimo taškas 1 ↑	Kryptis	Pajėgumų produktas	Galioja nuo 2 ↑	Galioja iki	Pajėgumų rūšis	Siūlomas kiekis	Vienetas
Anykščių SS	Išėjimas	Paros	2023.03.03 07:00	2023.03.04 07:00	Nuolatiniai	1 992 888	kWh/d
Anykščių SS	Išėjimas	Paros	2023.03.04 07:00	2023.03.05 07:00	Nuolatiniai	1 992 888	kWh/d
Anykščių SS	Išėjimas	Paros	2023.03.05 07:00	2023.03.06 07:00	Nuolatiniai	1 992 888	kWh/d

Jei pasirinkimas netenkina, spaudžiate mygtuką „NUSTATYTI IŠ NAUJO“ ir filtro pagalba pasirenkate iš naujo norimus užsakyti pajėgumus, pasirenkate „Sijungimo taškas“, „Kryptis“, „Pajėgumų produktas“, laikotarpis ir t.t.

Pajėgumai / Siūlomi pajėgumai

Sijungimo taškas: A.Panerių-2 DSS | Kryptis: Išėjimas | Pajėgumų produktas: Einamosios paros | Galioja nuo: 2023.03.02 | Galioja iki: 2024.03.02 | Ieškoti | Nustatyti iš naujo | Prašyti pajėgumų

Sijungimo taškas 1 ↑	Kryptis	Pajėgumų produktas	Galioja nuo 2 ↑	Galioja iki	Pajėgumų rūšis	Siūlomas kiekis	Vienetas
A.Panerių-2 DSS	Išėjimas	Einamosios paros	2023.03.02 16:00	2023.03.03 07:00	Nuolatiniai	18 305 010	kWh/d
A.Panerių-2 DSS	Išėjimas	Paros	2023.03.03 07:00	2023.03.04 07:00	Nuolatiniai	29 288 016	kWh/d
A.Panerių-2 DSS	Išėjimas	Paros	2023.03.04 07:00	2023.03.05 07:00	Nuolatiniai	29 288 016	kWh/d
A.Panerių-2 DSS	Išėjimas	Paros	2023.03.05 07:00	2023.03.06 07:00	Nuolatiniai	29 288 016	kWh/d

Atsidariusiame papildomame lange „PATEIKTI PAJĖGUMŲ UŽSAKYMĄ“ įveskite reikiamą užsakyti pajėgumų kiekį (kWh per parą) ir spaudžiate mygtuką „PATEIKTI“.

Pastaba: minimalus kiekis* – minimalus tenkinantis kiekis, jeigu tenkina 1 – nieko nekeičiame, priešingu atveju įvedamas reikalingas minimalus kiekis.

Pateikti pajėgumų užsakymą

Sutarties nuoroda	57_Z03_ZEJ_Z06_ZEP_02
Aukciono statusas	PROCESS_STATUS_62G
Sijungimo taškas	Alksnupių SS
Sijungimo taško EIC	57
Kryptis	Išėjimas
Trukmė	Metiniai
Galioja nuo	2023.10.01 07:00
Galioja iki	2024.10.01 07:00
Prieinamumas	Nuolatiniai
Galimas kiekis	748 800 kWh/parą

Kiekis * 1 000 kWh/parą Minimalus kiekis * 1 kWh/parą

Pateikti Atšaukti

Amber Flows sistema papildomai paprašys patvirtinti pajėgumų užsakymą.

Pateikti pajėgumų užsakymą

Pajėgumų užsakymo patvirtinimas

Ar tikrai norite pateikti pajėgumų užsakymą?

Taip Ne

Kiekis * 1 000 kWh/parą Minimalus kiekis * 1 kWh/parą

Pateikti Atšaukti



Skiltyje „UŽSAKYTI PAJĖGUMŲ PRODUKTAI“ galite peržiūrėti pateiktus užsakyti pajėgumų produktus:

Pajėgumai / Siūlomi pajėgumai										
Siūlomi pajėgumai		Užsakyti pajėgumų produktai		Patvirtinti pajėgumų produktai						
Bėrimas	Sujungimo taškas	Kryptis	Pajėgumų produktas	Galia nuo *	Galia iki *					
Visi	All	Visi	Visi	2023.08.25	2024.08.25	☒ Galiojantys įrašai	☐ Išbraukti	Nustatyti iš naujo	Peržiūrėti pajėgumų prašymą („Atmesti“)	
Bėrimas	Sujungimo taškas 1 ↑	Kryptis	Pajėgumų produktas	Galia nuo 2 ↑	Galia iki	Pajėgumų tipas	Užsakytas kiekis	Minimalus kiekis	Vienetas	Sukurta
Siūdoma	Batnavos SS	Išbedimas	Mėtiniai	2023.10.01 07.00	2024.10.01 07.00	Nuolatiniai	100	1	kWh/parą	2023.08.25 21.40
Primta	Klaipėdos DAs	Išbedimas	Paros	2023.08.27 07.00	2023.08.28 07.00	Nuolatiniai	100	1	kWh/parą	2023.08.25 21.37
Primta	Vieturių BAS	Išbedimas	Mėnesiniai	2023.09.01 07.00	2023.10.01 07.00	Nuolatiniai	200	1	kWh/parą	2023.08.25 21.40

Du kartus paspaudus ant pasirinktos eilutės arba pasirinkę pranešimo ikoną lango dešinėje atsiveria papildomas langas su pranešimo būseną ir informacija:

Pajėgumai / Siūlomai pajėgumai

Siūlomai pajėgumai

Užsakyti pajėgumų produktai

Patvirtinti pajėgumų produktai

Būsena	Sujungimo taškas	Kryptis	Pajėgumų produktas	Galiaus nuo *	Galiaus iki *					
Visi	Visi	x	Visi	2023.09.25	2024.09.25		☒ Galiojantys įrašai	☐ Išeiti	Nustatyti iš naujo	Jei tų pajėgumų prašymą (amį)
Būsena	Sujungimo taškas 1	Kryptis	Pajėgumų produktas	Galiaus nuo 2	Galiaus iki	Pajėgumų tipas	Užsakytas kiekis	Minimalus kiekis	Vienetas	Sukurta
Primta	Akmens SS	Išleidimas	Paros	2023.09.25 07:00	2023.09.26 07:00	Nuolatini	0	0	kWh/parą	2023.09.22 11:14
Primta	Klaipėdos DAs	Išleidimas	Paros	2023.09.25 07:00	2023.09.26 07:00	Nuolatini	1 000	1 000	kWh/parą	2023.09.20 10:41
Primta	Klaipėdos DAs	Išleidimas	Paros	2023.09.26 07:00	2023.09.27 07:00	Nuolatini	1 000	1	kWh/parą	2023.09.20 14:04
Primta	Klaipėdos DAs	Išleidimas						1	kWh/parą	2023.09.20 14:04
Primta	Klaipėdos DAs	Išleidimas						1	kWh/parą	2023.09.25 07:18
Primta	Klaipėdos DAs	Išleidimas						1	kWh/parą	2023.09.20 10:41
Primta	Kėdainių DSS	Išleidimas						1	kWh/parą	2023.09.20 11:32

Patvirtinimo pranešimai

Būsena

Pranešimas priimtas su pastabomis

Pranešimas

A message has been accepted with specific remarks governing its acceptance.

Gerai

Pastabos:

- kad įsitikinti ar užsakytų pajėgumų produktai buvo priimti ir Amber Flows sistemoje jie sėkmingai apdoroti bei siekiant išvengti klaidų rekomenduojame periodiškai tikrinti „UŽSAKYTI PAJĖGUMŲ PRODUKTAI“ būseną.
- Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taške (Santaka į/iš LT/PL) pajėgumai skelbiami ir paskirstomi pajėgumų užsakymo platformoje ([GSA platforma](#)).
- Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške (Kiemėnai į/iš LT/LV) pajėgumai skelbiami ir paskirstomi pajėgumų užsakymo platformoje ([GSA platforma](#)).
- padarius klaidą užsakant pajėgumus:
 1. jei užsakėte pajėgumus ne tame "Sujungimo taške" - pataisyti galite **per tą pačią valandą, kurią pateikėte pajėgumų užsakymą** (pvz., klaidą padarius 12:30, taisyti galima iki 12:59). Norėdami tai atlikti, skiltyje „Užsakytų pajėgumų produktai“ pateikite naują prašymą tam pačiam laikotarpiui ir pajėgumų produktui, įvesdami nulį (0) užsakomam ir minimaliam kiekiui;
 2. jei norite pakeisti užsakytą kiekį - analogiškai, pataisyti galite **per tą pačią valandą, kurią pateikėte pajėgumų užsakymą**. Pateikite naują prašymą tam pačiam taškui, laikotarpiui ir pajėgumų tipui, įvesdami norimą pajėgumų kiekį.

Pagrindinių būsenų reikšmės:

Priimta – Amber Flows sistēma pieņemē pasiūlyuma ir pradējo jo apdorojima.

Procesas nepavyko - siuntimo proceso metu kažkas nepavyko. Esant tokiai būsenai, prašome susisiekti su AB „Amber Grid“ dėl problemos išsprendimo.

Atmesta – Amber Flows sistēma nepriemē pasiūlymo, atmetimo būsena rodama pagrindiniame lange, du kartus paspaudus ant pasirinktos eilutės ar patvirtinimo pranešimą lango dešinėje.

Siunčiama - pasiūlymas pateiktas, siuntimo procesas dar vyksta. Būsena atnaujinama, kai pranešimo siuntimas pasibaigia.

Išsīqsta - siuntimo procesas pasibaigē, patvirtinimo procesas dar vyksta. Būsena atnaujinama, kai gaunamas patvirtinimas.

Skiltyje „PATVIRTINTI PAJĖGUMŲ PRODUKTAI“ matomi visi patvirtinti užsakyti pajėgumų produktai

Pajūgumi / Sīdumi pajūgumi									
Sīdumi pajūgumi		Ubskoti pajūgumu produkta		Pajūgumti pajūgumu produkta					
Sajūguma tālks		Krygtis		Pajūgumu produkta		Gatloja mus *		Gatloja ku *	
Vai		Vai		Vai		2023.09.08		2023.09.08	
								Gatlojuma jādā Ielaukt Nusautīt šī maģu	
Sajūguma tālks 1 *	Krygtis	Pajūgumu produkta	Gatloja mus 2 *	Gatloja ku	Pajūgumu tips	Pajūgumti vksis	Vsmetas	Sukorta	
Kapēdas DAs	Jasīmas	Matēriāls	2023.10.01.07.00	2023.10.01.07.00	Nusautināms		625 000	KWh/h	2023.06.22.14.46
Kapēdas DAs	Sīdīmas	Matēriāls	2023.10.01.07.00	2023.10.01.07.00	Nusautināms		\$0 000 000	KWh/jarā	2023.08.10.16.43
Kapēdas DAs	Jasīmas	Katērtināms	2023.07.01.07.00	2023.10.01.07.00	Nusautināms		291 667	KWh/h	2023.07.23.09.34
Kapēdas DAs	Sīdīmas	Paros	2023.07.01.07.00	2023.10.01.07.00	Nusautināms		900 000	KWh/h	2023.07.31.13.47



3.2 Antrinė pajėgumų rinka

Jei su kitu sistemos naudotoju pasirašėte pirkimo/pardavimo antrinėje pajėgumų rinkoje sutartį, tai kiekviena šio sandorio šalis privalo užpildyti prašymą lange „ANTRINĖ PAJĖGUMŲ RINKA“. Tokiu atveju šio lango dešinėje pusėje spaudžiate „NAUJA“.

Atsidaro papildomas langas „NAUJAS PAJĖGUMŲ SANDORIS“, kuriame įveskite pajėgumų pardavimo arba pirkimo paraišką, t. y. nurodykite unikalų Sandorio ID (pardavėjo ir pirkėjo Sandorio ID turi sutapti), perleistų pajėgumų laikotarpį, sandorio pusę (pirkimas ar pardavimas), sujungimo tašką ir kryptį, kitą sandorio šalį (pildo tik pardavėjas), kiekį ir prieinamumą. Viską suvedus spaudžiate „PATEIKTI“.

Atkreipiame dėmesį, kad už antrinėje pajėgumų rinkoje perleistus pajėgumus laikotarpio pabaigoje turės susimokėti pirminis jų savininkas.

Pastabos:

Amber Flows sistemoje antrinės pajėgumų rinkos sandorių nevedame:

- Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taške (Santaka į/iš LT/PL), įsigyti pajėgumus antrinėje pajėgumų rinkoje galite pajėgumų užsakymo platformoje ([GSA platforma](#)).
- Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške (Kiemėnai į/iš LT/LV), įsigyti pajėgumus antrinėje pajėgumų rinkoje galite pajėgumų užsakymo platformoje ([GSA platforma](#)).

3.3 Pajėgumų atsisakymas

Lange „PAJĖGUMŲ ATSISAKYMAS“ galite grąžinti užsakytus pajėgumus perdavimo sistemos operatoriui. Pagrindinio lango dešinėje spaudžiate „NAUJA“:

Atsidaro papildomas langas „NAUJAS PAJĖGUMŲ ATSISAKYMAS“, suvedamos pajėgumų galiojimo datos, sujungimo taškas ir jo kryptis bei norimas grąžinti kiekis ir spaudžiame PATEIKTI.



Pateikus atsisakymo prašymą, atsisakymo būseną matysite lange „PAJĖGUMŲ ATSISAKYMAS“ (pvz. Visi, Priimta, Atmesta ir pan.).

Pajėgumai / Pajėgumų atsisakymas

Sujungimo taškas: Klaipėdos DAS, Kryptis: Visi, Galioja nuo: 2023.02.01, Galioja iki: 2023.09.12, Būsena: Visi

☒ Galiojantis prašas, ,

,

Sujungimo taškas	Kryptis	Galioja nuo	Galioja iki	Atsisakomas kiekis [MWh/parą]	Bendras atsisakomas kiekis [k...]	Bendras atsisakytas kiekis [MWh]	Sukurta	Versija	Būsena
Klaipėdos DAS	įėjimas	2023.08.22 07:00	2023.08.25 07:00	3 000 000	9 000 000	0	2023.08.18 08:35	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	įėjimas	2023.08.17 07:00	2023.08.21 07:00	2 400 000	9 600 000	0	2023.08.17 14:30	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	įėjimas	2023.08.18 07:00	2023.08.18 07:00	15 000 000	45 000 000	0	2023.08.16 11:14	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	įėjimas	2023.07.25 07:00	2023.07.30 07:00	600 000	3 000 000	0	2023.07.27 15:46	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	įėjimas	2023.07.21 07:00	2023.07.22 07:00	15 000 000	15 000 000	15 000 000	2023.07.20 13:51	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	įėjimas	2023.06.21 07:00	2023.06.22 07:00	1 999 992	1 999 992	0	2023.06.20 08:47	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	įėjimas	2023.05.18 07:00	2023.05.24 07:00	35 000	150 000	0	2023.05.16 13:18	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	įėjimas	2023.05.18 07:00	2023.05.27 07:00	14 400 000	129 600 000	129 600 000	2023.05.16 09:33	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	įėjimas	2023.04.16 07:00	2023.06.01 07:00	10 000 000	180 000 000	0	2023.04.14 13:50	1	Priimta

Pasirinkus pranešimo ikoną lango dešinėje atsiveria papildomas langas su „PATVIRTINIMO PRANEŠIMAI“ informacija, kurioje galite peržiūrėti „PAJĖGUMŲ ATSISAKYMAS“ būseną.

Pajėgumai / Pajėgumų atsisakymas

Sujungimo taškas: Klaipėdos DAS, Kryptis: Visi, Galioja nuo: 2023.02.01, Galioja iki: 2023.09.12, Būsena: Visi

☒ Galiojantis prašas, ,

,

Sujungimo taškas	Kryptis	Galioja nuo	Galioja iki	Atsisakomas kiekis [MWh/parą]	Bendras atsisakomas kiekis [k...]	Bendras atsisakytas kiekis [MWh]	Sukurta	Versija	Būsena
Klaipėdos DAS	įėjimas	2023.08.22 07:00	2023.08.25 07:00	3 000 000	9 000 000	0	2023.08.18 08:35	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	įėjimas	2023.08.17 07:00	2023.08.21 07:00	2 400 000	9 600 000	0	2023.08.17 14:30	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	įėjimas	2023.08.18 07:00	2023.08.18 07:00	15 000 000	45 000 000	0	2023.08.16 11:14	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	įėjimas	2023.07.25 07:00	2023.07.30 07:00	600 000	3 000 000	0	2023.07.27 15:46	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	įėjimas	2023.07.21 07:00	2023.07.22 07:00	15 000 000	15 000 000	15 000 000	2023.07.20 13:51	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	įėjimas	2023.06.21 07:00	2023.06.22 07:00	1 999 992	1 999 992	0	2023.06.20 08:47	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	įėjimas	2023.05.18 07:00	2023.05.24 07:00	35 000	150 000	0	2023.05.16 13:18	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	įėjimas	2023.05.18 07:00	2023.05.27 07:00	14 400 000	129 600 000	129 600 000	2023.05.16 09:33	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	įėjimas	2023.04.16 07:00	2023.06.01 07:00	10 000 000	180 000 000	0	2023.04.14 13:50	1	Priimta

Patvirtinimo pranešimai

Būsena: Priimta

Pranešimas: The message has been processed and accepted.

Pastabos:

Amber Flows sistemoje pajėgumų atsisakymo nevedame:

- Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taške (Santaka į/iš LT/PL), nes įsigyti pajėgumai perleidžiami pajėgumų užsakymo platformoje ([GSA platforma](#)).
- Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške (Kiemėnai į/iš LT/LV), nes įsigyti pajėgumai perleidžiami pajėgumų užsakymo platformoje ([GSA platforma](#)).

Pagrindinių būsenų reikšmės:

Priimta – Amber Flows sistema priėmė pasiūlymą ir pradėjo jo apdorojimą.

Procesas nepavyko - siuntimo proceso metu kažkas nepavyko. Esant tokiai būsenai, susisieki su AB „Amber Grid“ dėl problemos išsprendimo.

Atmesta – Amber Flows sistema nepriėmė pasiūlymo, atmetimo būsena rodoma pagrindiniame lange, spustelėjus du kartus ant pasirinktos eilutės ar paspaudus patvirtinimo pranešimą lango dešinėje.

Siunčiama – pasiūlymas pateiktas, siuntimo procesas dar vyksta. Būsena atnaujinama, kai pranešimo siuntimas pasibaigia.

Išsiųsta - siuntimo procesas pasibaigė, patvirtinimo procesas dar vyksta. Būsena atnaujinama, kai gaunamas patvirtinimas.

Pastaba: **Amber Flows** sistemoje lange „PAJĖGUMŲ ATSISAKYMAS“ galimas tik Klaipėdos DAS (įleidimo) taške.



3.4 Pajėgumų apžvalga

Lange „PAJĖGUMŲ APŽVALGA“ pateikiama visų pajėgumų, t.y. užsakytų ir perleistų/įsigytų pajėgumų visuma. Duomenys pateikiami paromis arba valandomis (dujų parai). Norėdami peržiūrėti tam tikro sujungimo taško pajėgumus filtro pagalba pasirenkate „Sujungimo taškas“, „Kryptis“, „Galioja nuo“, „Galioja iki“ ir spaudžiate „IEŠKOTI“.

Pajėgumai / Pajėgumų apžvalga

Dienos apžvalga Valandinė apžvalga

Sujungimo taškas: New BAS Kryptis: Visi Galioja nuo: 2024.02.19 Galioja iki: 2024.02.29

IEŠKOTI Nustatyti iš naujo

Sujungimo taškas	Kryptis	Dujų para	Užsakyta (KWh/d)	Pirkta Antrinėje rinkoje (...)	Parduota antrinėje rinkoje...	Pateikta pardavimui antr...	Atsisakyti - perleisti pajė...	Atsisakyti pajėgumai (...)	Turimų pajėgumų suma ...	Iš viso galima parduoti a...
New BAS	įeista	2024.02.19	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.20	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.21	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.22	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.23	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.24	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.25	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.26	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.27	0	0	0	0	0	0	0	0

Jei pasirinkimas netenkina, spaudžiate mygtuką „NUSTATYTI IŠ NAUJO“ ir filtro pagalba pasirenkate iš naujo norimą informaciją apie pajėgumus, pasirenkate „Sujungimo taškas“, „Kryptis“, laikotarpis ir t.t.

Pajėgumai / Pajėgumų apžvalga

Dienos apžvalga Valandinė apžvalga

Sujungimo taškas: New BAS Kryptis: Visi Galioja nuo: 2024.02.19 Galioja iki: 2024.02.29

IEŠKOTI Nustatyti iš naujo

Sujungimo taškas	Kryptis	Dujų para	Užsakyta (KWh/d)	Pirkta Antrinėje rinkoje (...)	Parduota antrinėje rinkoje...	Pateikta pardavimui antr...	Atsisakyti - perleisti pajė...	Atsisakyti pajėgumai (...)	Turimų pajėgumų suma ...	Iš viso galima parduoti a...
New BAS	įeista	2024.02.19	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.20	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.21	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.22	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.23	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.24	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.25	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.26	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.27	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.28	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.29	0	0	0	0	0	0	0	0

Pastaba: pasirinkę „Valandinė apžvalga“ galite peržiūrėti tik Santakos ir Kiemėnų taško pajėgumus – šiame taške galioja valandinė dujų apskaita.

Tokiu atveju pasirenkate „Sujungimo taškas“ - Santaka DAS ar Kiemėnų DAS „Kryptis“, „Dujų para“ ir spaudžiate „IEŠKOTI“.

Pajėgumai / Pajėgumų apžvalga

Dienos apžvalga Valandinė apžvalga

Sujungimo taškas: Santaka DAS Kryptis: įeista Dujų para: 2024.02.27

IEŠKOTI Nustatyti iš naujo

Sujungimo taškas	Kryptis	Dujų para	Dujų valanda	Užsakyta (KWh/h)	Pirkta Antrinėje rinkoje (...)	Parduota antrinėje rin...	Pateikta pardavimui a...	Atsisakyti - perleisti p...	Atsisakyti pajėgumai (...)	Turimų pajėgumų su...	Iš viso galima perduo...
Santaka DAS	įeista	2024.02.27	07:00-08:00	0	0	0	0	0	0	0	0
Santaka DAS	įeista	2024.02.27	08:00-09:00	0	0	0	0	0	0	0	0
Santaka DAS	įeista	2024.02.27	09:00-10:00	0	0	0	0	0	0	0	0
Santaka DAS	įeista	2024.02.27	10:00-11:00	0	0	0	0	0	0	0	0

Norėdami išsisaugoti „Pajėgumų apžvalga“ duomenis su pele atsistokite ant lentelės, paspauskite dešinį pelės klavišą ir atsisiųskite duomenis norimu formatu.

Pajėgumai / Pajėgumų apžvalga

Dienos apžvalga Valandinė apžvalga

Sujungimo taškas: New BAS Kryptis: Visi Galioja nuo: 2024.02.19 Galioja iki: 2024.02.28

IEŠKOTI Nustatyti iš naujo

Sujungimo taškas	Kryptis	Dujų para	Užsakyta (KWh/d)	Pirkta Antrinėje rinkoje (...)	Parduota antrinėje rinkoje...	Pateikta pardavimui antr...	Atsisakyti - perleisti pajė...	Atsisakyti pajėgumai (...)	Turimų pajėgumų suma ...	Iš viso galima parduoti a...
New BAS	įeista	2024.02.19	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.20	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.21	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.22	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.23	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.24	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.25	0	0	0	0	0	0	0	0
New BAS	įeista	2024.02.26	0	0	0	0	0	0	0	0

Kopijuoti Ctrl+C
Kopijuoti su antražėmis
Išijoti Ctrl+V
Eksportuoti
Eksportuoti CSV
Eksportuoti Excel
Eksportuoti XML

Pastaba: Lentelės duomenis galite atsisiųsti užvedę žymeklį ant lentelės, paspausdami dešinį pelės klavišą ir pasirinkę norimą formatą. Jei lentelė turi kelis puslapius, pirmiausia pereikite iki paskutinio puslapio ir tik tada eksportuokite duomenis – taip bus įtraukti visi įrašai.



3.5 Vartojimo pajėgumai

Jei vartojate dujas Lietuvoje teritorijoje „VARTOJIMO PAJĖGUMAI“ lange matote užsakytus/ nustatytus vartojimo pajėgumus nurodytiems kalendoriniams metams (prognozė), kiekvieną ataskaitinį mėnesį taikytus vartojimo pajėgumus ir jų viršijimus (faktas) ir pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams suskaičiuotus metinius vartojimo pajėgumus ir jų viršijimus (galutinis). Norėdami peržiūrėti tam tikro sujungimo taško vartojimo pajėgumus filtro pagalba pasirenkate „Sujungimo taškas“, „Būsena“, „Galioja nuo“, „Galioja iki“ ir spaudžiate „IEŠKOTT“.

Jei pasirinkimas netenkina, spaudžiate mygtuką „NUSTATYTI IŠ NAUJO“ ir filtro pagalba pasirenkate iš naujo norimą informaciją apie vartojimo pajėgumus, pasirenkate „Sujungimo taškas“, „Būsena“, laikotarpis ir t.t.

4 KIEKIO PARAIŠKA

Paspaudus meniu juostoje „KIEKIO PARAIŠKA“ matysite du pasirinkimus: „Kiekio paraiška“ ir „Kiekio paraiškų apžvalga“:

- 1 Kiekio paraiška - kiekio paraiškų pateikimo ir tikslinimo langas
- 2 Kiekio paraiškų apžvalga - jau pateiktų kiekio paraiškų ir jų patikslinimų apžvalgos langas

4.1 Kiekio paraiška

Norėdami pateikti kiekio paraišką, pasirenkate reikiamą Dujų paros datą ir spaudžiame „NAUJA“.



Atsidariusiame papildomame lange „NAUJA KIEKIO PARAIŠKA“ pasirenkate „Sujungimo taškas“, „Kryptis“, „Kita sandorio šalis“ (jei pasirinktas sujungimo taškas nėra VTP_LT, pasirenkate jūsų atstovaujamą įmonę), įveskite užsakomą dujų kiekį „Paros kiekis“ ir spauskite „IŠSAUGOTI“.

Nauja kiekio paraiška ✕

Dujų para
2023.08.28

Kryptis *
Išėjimas

Paros kiekis *
100 kWh/parą

Sujungimo taškas *
Kiemėnų DAS [21Z000000000153U]

Kita sandorio šalis *
Sistemos naudotojas [XXXXXX]

Kiekio paraiška tipas *
Dvipusis

Paros kiekis bus paskirstytas valandoms lygiomis dalimis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, likutį pridodant prie paskutinės valandos.

Išsaugoti
Atšaukti

Nauja kiekio paraiška įvesta ir išsaugota, tačiau dar nepateikta. Norėdami pateikti kiekio paraišką spauskite „PATEIKTI“:

Kiekio paraiška / Kiekio paraiška

Dujų para *
2023.08.28 Atšaukti

Sujungimo taškas	Kita sandorio šalis	Kryptis	Kiekio paraiška tipas	Būsena	Kiekio paraiška sukūta	Atsakymas	Kiekio paraiška	Atsakymo versija	Kiekio paraiška	Patvirtinta (kWh)
Kiemėnų DAS	Sistemos naudotojas	XXXXXX	Išėjimas	Dvipusis	Išlyta	2023.08.28 08:55:21	1	100		
Kiemėnų DAS	Sistemos naudotojas	XXXXXX	Išėjimas	Dvipusis	Išlyta	2023.08.28 08:59:32	1	200		
Sentaiva DAS	Sistemos naudotojas	XXXXXX	Išėjimas	Dvipusis	Išsaugota	2023.08.28 09:02:58	2	55		

SUMA 155 0

1 | 3 | 3 Puslapio Page 1 | 1

Atšaukti Išsaugoti Atšaukti Pateikti

Valandinio paskirstymas

Sujungimo taškas : Sentaiva DAS
Kita sandorio šalis : Sistemos naudotojas
Kryptis : Išėjimas
Kiekio paraiškų versija : 2
Atsakymo versija : 1

Valandos	Kiekio paraiška (kWh)	Atsakymas (kWh)
07:00-08:00	0	
08:00-09:00	0	
09:00-10:00	0	
10:00-11:00	0	
11:00-12:00	0	
12:00-13:00	2	
13:00-14:00	2	
14:00-15:00	2	
15:00-16:00	2	
16:00-17:00	2	
17:00-18:00	2	
18:00-19:00	2	
19:00-20:00	2	
20:00-21:00	2	
21:00-22:00	2	
22:00-23:00	2	
23:00-00:00	2	
00:00-01:00	2	
01:00-02:00	2	
02:00-03:00	2	
03:00-04:00	2	

Atšaukti Išsaugoti Atšaukti Pateikti

Amber Flows sistema papildomai paklaus „AR TIKRAI NORITE PATEIKTI KIEKIO PARAIŠKĄ?“:

Kiekio paraiška / Kiekio paraiška

Dujų para *
2023.08.28 Atšaukti

Sujungimo taškas	Kita sandorio šalis	Kryptis	Kiekio paraiška tipas	Būsena	Kiekio paraiška sukūta	Atsakymas	Kiekio paraiška	Atsakymo versija	Kiekio paraiška	Patvirtinta (kWh)
Kiemėnų DAS	Sistemos naudotojas	XXXXXX	Išėjimas	Dvipusis	Išlyta	2023.08.28 08:55:21	1	100		
Kiemėnų DAS	Sistemos naudotojas	XXXXXX	Išėjimas	Dvipusis	Išlyta	2023.08.28 08:59:32	1	200		
Sentaiva DAS	Sistemos naudotojas	XXXXXX	Išėjimas	Dvipusis	Išsaugota	2023.08.28 09:02:58	2	55		

SUMA 155 0

1 | 3 | 3 Puslapio Page 1 | 1

Atšaukti Išsaugoti Atšaukti Pateikti

Valandinio paskirstymas

Sujungimo taškas : Sentaiva DAS
Kita sandorio šalis : Sistemos naudotojas
Kryptis : Išėjimas
Kiekio paraiškų versija : 2
Atsakymo versija : 1

Valandos	Kiekio paraiška (kWh)	Atsakymas (kWh)
07:00-08:00	0	
08:00-09:00	0	
09:00-10:00	0	
10:00-11:00	0	
11:00-12:00	0	
12:00-13:00	2	
13:00-14:00	2	
14:00-15:00	2	
15:00-16:00	2	
16:00-17:00	2	
17:00-18:00	2	
18:00-19:00	2	
19:00-20:00	2	
20:00-21:00	2	
21:00-22:00	2	
22:00-23:00	2	
23:00-00:00	2	
00:00-01:00	2	
01:00-02:00	2	
02:00-03:00	2	
03:00-04:00	2	

Atšaukti Išsaugoti Atšaukti Pateikti


Pateikti kiekio paraišką

Ar tikrai norite išsiųsti išsaugotą kiekio paraišką?


Išsaugoti
Ne



Paspaudę „TAIP“ patvirtinsite kiekio paraiškos siuntimą, jos būseną galite patikrinti:

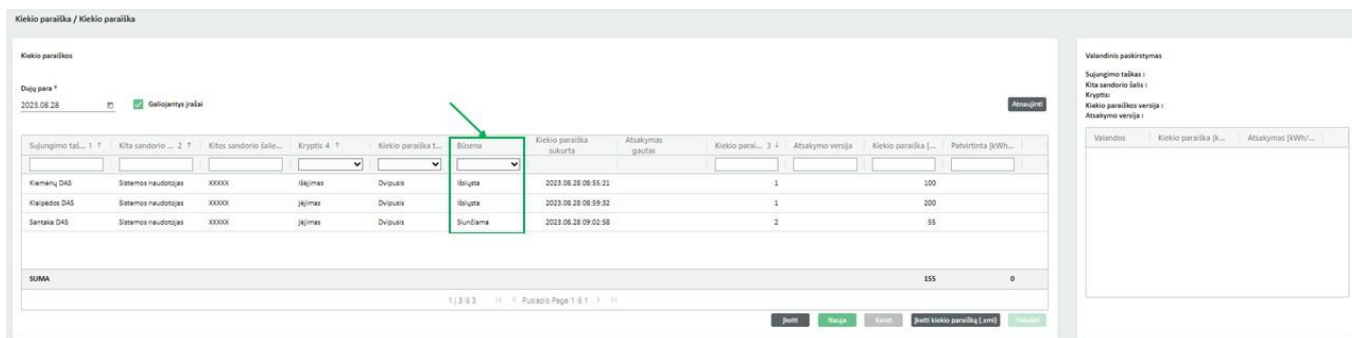

Išsiuntę išsaugotas kiekio paraiškas galite patikrinti kiekio paraiškos būseną:

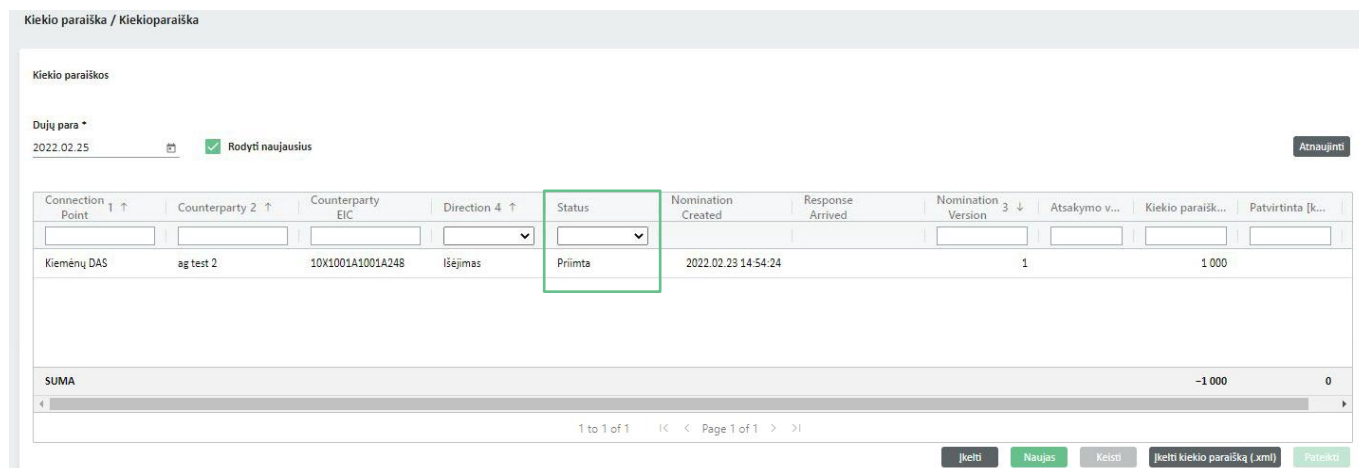

Pagrindinių būsenų reikšmės:


Išsaugota – kiekio paraiška išsaugota, bet nepateikta.

Siunčiama – kiekio paraiška pateikta, siuntimo procesas dar vyksta. Būsena atnaujinama, kai pranešimo siuntimas pasibaigia.

Išsiųsta – siuntimo procesas pasibaigė, patvirtinimo procesas dar vyksta. Būsena atnaujinama, kai gaunamas patvirtinimas.

Priimta – Amber Flows sistema priėmė kiekio paraišką ir pradėjo jos apdorojimą.

Atmesta – Amber Flows sistema nepriėmė kiekio paraiškos, atmetimo būsena rodoma pagrindiniame lange. „KIEKIO PARAIŠKA“ lango dešinėje pusėje matomi valandinių užsakytų kiekių paskirstymai.

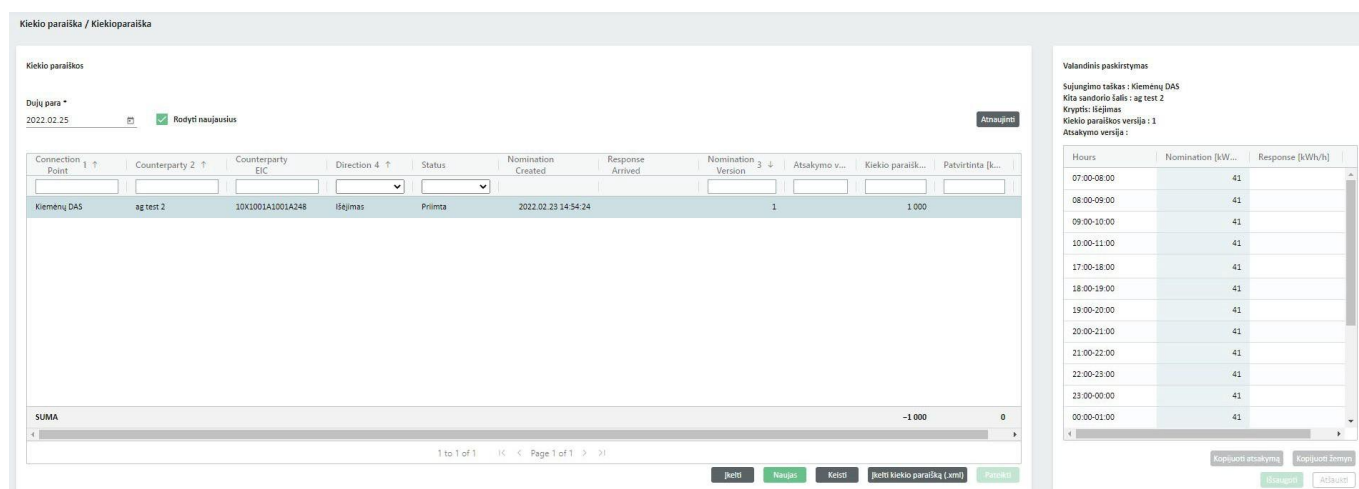

Pastaba: Jeigu tikslinate jau pateiktą kiekio paraišką, atkreipkite dėmesį, kad Kiemėnų taške, kaip ir Santakos taške, taikomas valandinis duomenų apskaitos laikas. Todėl patikslintoje paraiškoje nurodytas dujų kiekis bus patvirtintas po 2 valandų nuo paraiškos pateikimo valandos pabaigos. Pokytis įsigalios nuo antros valandos pradžios.



Kiekio paraiškų teikimas nuo 2022 m. kovo 1 d. vidiniame išleidimo taške yra neprivalomas. Tokiu atveju jei matote, kad jūsų suvartojimas viršys turimus užsakytus perdavimo pajėgumus, reikia vadovaujantis 3.1 punkte nurodytomis instrukcijomis užsakyti papildomus pajėgumų produktus.

Pvz: einamą parą viename iš vidinių išleidimo taškų turite užsisakę 1 000 kWh/parą mėnesio pajėgumų produktą ir pastebite, kad suvartojimas viršys šį skaičių ir bus 1 500 kWh/parą. Tokiu atveju einate į „SIŪLOMI PAJĖGUMAI“ skiltį (filtrų pagalba pasirenkame reikiamą sujungimo tašką, datą, einamos paros produktą), susirandate reikalingą vidinį tašką ir užsakote papildomą einamosios paros pajėgumų produkto kiekį 500 kWh/parą.

Jei jūs, kaip Sistemos naudotojas, turite ne vieną, o daugiau vidinių išleidimo taškų, svarbu, kad juose bendras suvartojimas neviršytų turimų užsakytų perdavimo pajėgumų sumos.

Informacija apie atliktus biržoje sandorius mus pasieks iš biržos operatoriaus ir Sistemos naudotojui papildomai atlikti veiksmų Amber Flows sistemoje nereikia.

4.2 VTP_LT kiekio paraiškos

VTP kiekio paraiškos teikiamos norint deklaruoti dujų įsigijimą arba pardavimą kitai sandorio pusei.

Perkamas/įsigijamas dujų kiekis užsakomas pagal įprastas kiekio paraiškas, tik kaip „sujungimo taškas“ pasirenkamas VTP_LT.

Pateikiant kiekio paraiškas VTP taške užtenka vienos deklaruojančios pusės (įprastai tai būna PARDAVĖJAS). Šiuo atveju turi būti pasirenkamas „VIENPUSIS“ („SINGLE SIDED“) kiekio paraiškų tipas. Svarbu paminėti, kad prieš teikiant būtent tokio tipo kiekio paraiškas deklaruojanti pusė turi informuoti perdavimo sistemos operatorių apie konkrečią kitą sandorio pusę. To neatlikus, pateiktos kiekio paraiškos bus ATMESTOS.

Galimas ir „DVIPUSIS“ („DOUBLE SIDED“) kiekio paraiškų tipas, bet tokiu atveju abi sandorio pusės turi deklaruoti įsigijimą / pardavimą ir jei tas daroma EINAMĄ PARĄ, toks sandoris turi būti deklaruojamas abiejų šalių tą pačią dujų parą. Kitu atveju pateiktos kiekio paraiškos ne bus patvirtintos.

4.3 Kiekio paraiškų apžvalga

Lange „KIEKIO PARAIŠKŲ APŽVALGA“ filtro pagalba galite peržiūrėti visas pateiktas kiekio paraiškas pagal pasirinktas datas, sujungimo taškus, sandorio šalis, kryptis ir paraiškų būseną.

Kiekio paraiška / Kiekio paraiškų apžvalga							
Galloja nuo *	Galloja iki *	Sujungimo taškas	Kita sandorio šalis	Kryptis	Statusas		
2022.02.18	2022.02.18	Visi	Visi	Visi	Visi	ieškoti	Nustatyti iš naujo
Kiekio paraiškų apžvalga							
Dujų para 1 ↑	Sujungimo taškas 2 ↑	Kita sandorio šalis 3 ↑	Kitos sandorio šalies kodas	Kryptis 4 ↑	Statusas	Kiekio paraiška [kWh/d]	Patvirtinta [kWh/d]
2022.02.18	Klaipėdos DAS	ag test	10X1001A1001A272	Išleidimas	Priimta	26 000	
2022.02.18	Prienų SS	ag test	10X1001A1001A272	Išleidimas	Priimta	-25 000	0



5 ATSISKAITYMAS

Paspaudus meniu juostoje „ATSISKAITYMAS“ matysite keletą pasirinkimų: „Disbalansas“, „Priskyrimas“, „Prognozė“, „Dalyvio duomenys“, „Sutarties informacija“, „Sąskaitos informacija“, „Sąskaitų faktūrų apžvalga“:



Pajėgumai

Kiekio paraiška

Atsiskaitymas

Sistemos naudotojas

2023.08.29 11:10





1

2

3

4

5

6

7

Disbalansas

Priskyrimas

Prognozė

Dalyvio duomenys

Sutarties informacija

Sąskaitos informacija

Sąskaitų faktūrų apžvalga



1 **Disbalansas** – balansavimo

2 **Priskyrimas** – priskirti perduoti dujų kiekiai

3 **Prognozė** - nekasdieninė apskaitos vietų prognozė

4 **Dalyvio duomenys** – sistemos naudotojo rekvizitai, kontaktinė informacija

5 **Sutarties informacija** - informacija apie sistemos naudotojo sutartis

6 **Sąskaitos informacija** - informacija apie paskaičiuotas ir mokėtinas sumas už suteiktas perdavimo paslaugas

7 **Sąskaitų faktūrų apžvalga** – pateiktos sąskaitos už ataskaitinį laikotarpį

5.1 Disbalansas

Lange „DISBALANSAS“ matysite paskaičiavimus apie susidariusius nustatyto laikotarpio kiekvienos paros disbalansų kiekius (perteklinis kiekis – parduodamos dujos, trūkstamas kiekis – perkamos dujos). Žemiau esančioje lentelėje pateikiama disbalanso informacija sąskaitoje.

Atsiskaitymas / Disbalansas

Galioja nuo

2023.09.18

Galioja iki

2023.09.24

Galiojantys įrašai

Ištrinti

Nustatyti iš naujo

Bendras disbalansas

Laikotarpio pradžia	Laikotarpio pabaiga	Perteklinis kiekis [kWh]	Trūkstamas kiekis [kWh]	Sukurta	Versija
2023.09.18 07:00	2023.09.19 07:00		0	2023.09.22 23:30	2
2023.09.19 07:00	2023.09.20 07:00	4 000		2023.09.22 23:31	1
2023.09.20 07:00	2023.09.21 07:00		-8 371	2023.09.22 23:36	1
2023.09.21 07:00	2023.09.22 07:00		-22 231	2023.09.22 23:40	1
SUMA		4 000	-30 602		
1 4 iš 4 < > Puslapis 1 iš 1 >					

Sąskaitos identifikacinis kodas

Galioja nuo

Galioja iki

Visi

2023.09.18

2023.09.26

Galiojantys įrašai

Ištrinti

Nustatyti iš naujo

Sub-Portfelio disbalansas

Sąskaitos identifikacinis kodas	Laikotarpio pradžia	Laikotarpio pabaiga	Viršytas kiekis [kWh]	Trūkstamas kiekis [kWh]	Bendras kiekis [kWh]	Sukurta	Versija
AG TEST1	2023.09.18 07:00	2023.09.19 07:00		0	0	2023.09.22 23:30	2
AG TEST1	2023.09.19 07:00	2023.09.20 07:00	4 000		4 000	2023.09.22 23:31	1
AG TEST1	2023.09.20 07:00	2023.09.21 07:00		-8 371	-8 371	2023.09.22 23:36	1
AG TEST1	2023.09.21 07:00	2023.09.22 07:00		-22 231	-22 231	2023.09.22 23:40	1
SUMA		4 000	-30 602	-26 602			
1 4 iš 4 < > Puslapis 1 iš 1 >							



5.2 Priskyrimas

Lange „PRISKYRIMAS“ galite peržiūrėti priskirtus (angl. *allocation*) preliminarinius (pirminis priskyrimas) ir galutinius perduotus kiekius. Priskirtus kiekius galima peržiūrėti pagal pasirinktus sujungimo taškus, kryptį, laikotarpį.

Pirminis priskyrimas pateikiamas už kiekvieną jau pasibaigusią dujų parą (mėnesio eigoje dar būna tikslinamas), o galutinis priskyrimas pateikiamas jau pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

Atsiskaitymas / Priskyrimas

Sujungimo taškas: Visi | Sistemos naudotojas: Visi | Kryptis: Visi | Galioja nuo: 2023.09.18 | Galioja iki: 2023.09.24

☒ Galiojantis įrašas | |

Pirminis priskyrimas

Sujungimo taškas 1 ↑	Sistemos naudotojas 2 ↑	Kryptis 3 ↑	Laikotarpio pradžia 4 ↑	Laikotarpio pabaiga	Išleidimo kiekis [kWh]	Išleidimo kiekis [kWh]	Bendras kiekis [kWh]	Sukurta	Versija
Alytaus SS	AG TEST1	Išleidimas	2023.09.24 07:00	2023.09.25 07:00		0	0	2023.09.25 11:32	1
Kiemėnų DAS	AG TEST1	Išleidimas	2023.09.21 07:00	2023.09.22 07:00	-30 000		30 000	2023.09.22 11:33	1
Kėdainių DSS	AG TEST1	Išleidimas	2023.09.19 07:00	2023.09.20 07:00	-20 000		20 000	2023.09.20 12:40	2
Kėdainių DSS	AG TEST1	Išleidimas	2023.09.20 07:00	2023.09.21 07:00	-16 371		16 371	2023.09.21 11:31	1
Kėdainių DSS	AG TEST1	Išleidimas	2023.09.21 07:00	2023.09.22 07:00	-16 231		16 231	2023.09.22 11:33	1
Santaka DAS	AG TEST1	Išleidimas	2023.09.19 07:00	2023.09.20 07:00	24 000		24 000	2023.09.20 12:40	2
SUMA					85 000	-82 602	167 602		

1 | 18 iš 18 | < > | Puslapis 1 iš 1 | > |

Atsiskaitymas / Priskyrimas

Sujungimo taškas: Visi | Sistemos naudotojas: Visi | Kryptis: Visi | Galioja nuo: 2023.08.01 | Galioja iki: 2023.08.31

☒ Galiojantis įrašas | |

Galutinis priskyrimas

Sujungimo taškas 1 ↑	Sistemos naudotojas 2 ↑	Kryptis 3 ↑	Galioja nuo 4 ↑	Galioja iki	Išleidimo kiekis [kWh]	Išleidimo kiekis [kWh]	Bendras kiekis [kWh]	Sukurta	Versija
SUMA					0	0	0		

0 | 0 iš 0 | < > | Puslapis 0 iš 0 | > |

5.3 Prognozė

Lange „PROGNOZĖ“ atvaizduojama skirstomojo tinklo operatoriaus pateikta nekasdienių matavimo vietų prognozė apie sistemos naudotojų nekasdienėse apskaitos vietose prognozuojamą suvartotą dujų kiekį. Prognozę galite peržiūrėti filtro pagalba pasirinkę kryptį ir laikotarpį.

Atsiskaitymas / Prognozė

Kryptis: Visi | Galioja nuo: 2023.09.01 | Galioja iki: 2023.09.30

☒ Galiojantis įrašas | |


Nekasdienių matavimo vietų prognozė

Kryptis 1 ↑	Laikotarpio pradžia 1 ↑	Laikotarpio pabaiga	Išvestas kiekis [kWh]	Išvestas kiekis [kWh]	Bendras kiekis [kWh]	Sukurta	Versija 2 ↑
SUMA(negyvatė)			0	0	0		

0 | 0 iš 0 | < > | Puslapis 0 iš 0 | > |

5.4 Dalyvio duomenys

Lange „DALYVIO DUOMENYS“ matomi sistemos naudotojo (dalyvio) kontaktiniai duomenys, buveinės adresas ir kt. svarbi informacija, kuri reikalinga perdavimo paslaugų teikimui. Norėdami patikslinti šią informaciją prašome kreiptis į AB „Amber Grid“ el. paštu pardavimai@ambergrid.lt.

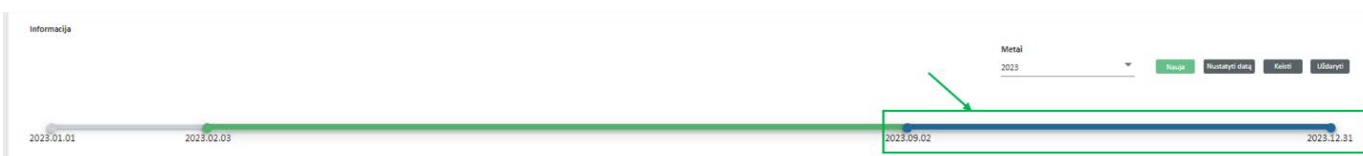

Pastaba: Aktualius duomenis matysite pasirinkę mėlynos spalvos skalės laiko liniją, pilkos spalvos – sutartis dar nesudaryta, žalios spalvos – jei jūsų duomenys buvo keisti.



5.5 Sutarties informacija

Pasirinkus langą „SUTARTIES INFORMACIJA“ ir nustačius „Sutarties tipas“ „Perdavimo paslaugų sutartis“ matysite gamtinių dujų perdavimo paslaugos sutarties informaciją.

Atsiskaitymas / Sutarties informacija

Sutarties tipas
Perdavimo paslaugų sutartis

Informacija

Metai
2023

2023.01.01 2023.09.14 2023.12.31

Sukurta 2023.09.20 Atnaujinta 2023.09.20 Informacija galioja nuo 2023.09.14 Informacija galioja iki 2023.12.31 Sutarties numeris P10/1111-11

Įmonės kodas

Sąskaitos kalba
Lietuvių

Tiesiogiai prijungta prie
PSO

PVM taikomas
Taip

Sąskaita išrašoma sistemos naudotojo vardu
Taip

Taikoma centralizuota šildymo sistema
Ne

5.6 Sąskaitos informacija

Pasirinkę langą „SĄSKAITOS INFORMACIJA“ galite matyti tik balansavimo duomenis. Norėdami peržiūrėti balansavimo duomenis filtro pagalba pasirinkite „Sąskaitos tipą“ - Balansavimas, „Laikotarpis nuo“, „Laikotarpis iki“ ir spauskite „IEŠKOTI“.

Atsiskaitymas / Sąskaitos informacija

Sąskaitos tipas
Balansavimas

Laikotarpis nuo
2023.09.01

Laikotarpis iki
2023.09.30

IEŠKOTI

Data ↑	Disbalanso tipas	Disbalanso kiekis (MWh)	Balansavimo kryptis	Ribinė pirkimo kaina (EUR/MWh)	Ribinė pardavimo ka... (EUR/MWh)	Vidutinė svertinė kai... (EUR/MWh)	Disbalanso mokestis (EUR)	Sandorio tipas
2023.09.02	Pradinis	16 000,000	Išleidimas	42,03	34,39	38,21	550 240,00	Debitas
2023.09.29	Pradinis	37 693,704	Išleidimas	48,42	39,62	44,02	1 825 129,15	Kreditas
2023.09.30	Pradinis	37 950,617	Išleidimas	46,28	37,86	42,07	1 756 354,55	Kreditas

Pastaba: Informaciją apie sąskaitas jūs galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą: [Sąskaitos faktūros už perdavimo paslaugas](#) (prisijungimo duomenys pateikiami EPPS Sutartyje).

5.7 Sąskaitų faktūrų apžvalga

Pastaba: langas „SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ APŽVALGA“ laikinai nėra aktyvus ir jame jūs nematysite aktualios informacijos. Informaciją apie sąskaitas jūs galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą: [Sąskaitos faktūros už perdavimo paslaugas](#) (prisijungimo duomenys pateikiami EPPS Sutartyje).

5.8 Atsijungimas

Norėdami baigti darbą spauskite „Atsijungti“:

