

Naudojimosi Elektronine
perdavimo paslaugų užsakymo
ir administravimo sistema



INSTRUKCIJA

1 PRISIJUNGIMAS

Prie Elektroninės perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistemos (toliau – **Amber Flows** sistema) gali prisijungti tik tie Sistemos naudotojai, su kuriais yra pasirašyta sutartis dėl teisės naudotis elektronine perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistema (toliau – EPPS sutartis) bei EPPS sutarties priede nurodyti atsakingi asmenys (vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas ir kt.), kuriems suteikiama prieiga prisijungti prie **Amber Flows** sistemos.

Prie **Amber Flows** sistemos kviečiame jungtis per AB „Amber Grid“ internetinę svetainę, adresu – www.ambergrid.lt, savitarnos skiltį.

Amber Grid

Q EN MENU

Saugok save ir dujotiekį
Sužinok apie magistralinio dujotiekio apsaugos
zonas ir vietovės klases

Plačiau >

Atviri duomenys >
Detali informacija apie dujų srautus, dujų
perdavimo pajėgumus ir dujų kokybę

Perdavimo sistema >
Susipažinkite su Lietuvoje išvystytu dujų
perdavimo tinklu ir jo elementais

Savitarna >
Elektronine perdavimo paslaugų užsakymo
ir administravimo sistema

Paspaudę savitarnos skiltį matysite šias nuorodas:

- ✓ **Amber Flows** – čia galite užsakyti pajėgumus, teikti kiekio paraiškas, peržiūrėti užsakytų pajėgumų duomenis ir pan., prisijungimo informacija pateikiama žemiau.
- ✓ **Sąskaitos už perdavimo paslaugas** – išrašytų sąskaitų už perdavimo paslaugas atsiuntimas, prisijungimo duomenys pateikiami EPPS Sutartyje.
- ✓ **Istoriniai duomenys iki 2023 10 01** – galite peržiūrėti istorinius duomenis (užsakytus pajėgumus, kiekio paraiškas ir pan.), peržiūra galima vienerius metus nuo 2023 m. spalio 1 d. Norėdami matyti istorinius duomenis, prisijunkite su savitarnos prisijungimo duomenimis naudotais iki 2023 m. spalio 1d.



Pradžia / Klientams / [Savitarna](#)

Savitarna

Sistemos naudotojas, sudaręs su „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartį ir norintis naudotis elektronine perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistema (toliau Amber Flows), turi būti susipažinęs su naudojimosi elektronine pajėgumų užsakymo sistema taisyklėmis ir pasirašyti sutartį dėl teisės naudotis elektronine perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistema.



Amber Flows*

Prisijungti



Sąskaitos už perdavimo paslaugas

Prisijungti



Istoriniai duomenys iki 2023 10 01


Prisijungti

*Prisijungimas prie Amber Flows galimas naudojant internetines naršyklės Google Chrome (v115+), Mozilla Firefox (v115+) ar Microsoft Edge (v115+) su įjungtu JavaScript. Reikalinga Microsoft Excel ar panaši programa, kurios pagalba būtų galima atidaryti .xls failus.


1.1. Prisijungimas prie Amber Flows sistemos

Prisijungti prie **Amber Flows** sistemos gali tik Sistemos naudotojo paskirti vartotojai, kurie yra įtraukti į EPPS sutarties 1 priedą.


Norėdami pirmą kartą (ar pamiršus slaptažodį) prisijungti prie **Amber Flows** sistemos junkitės per www.ambergrid.lt, savitarnos skiltį arba <https://my.ambergrid.lt/sign-in>. Naujai atsidariusiame lange spaudžiate „SIGN IN“:

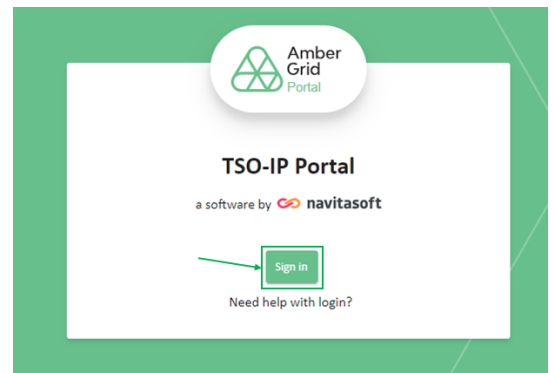

Pasirenkate kalbą ir spaudžiate „PAMIRŠOTE SLAPTAŽODJ?“:

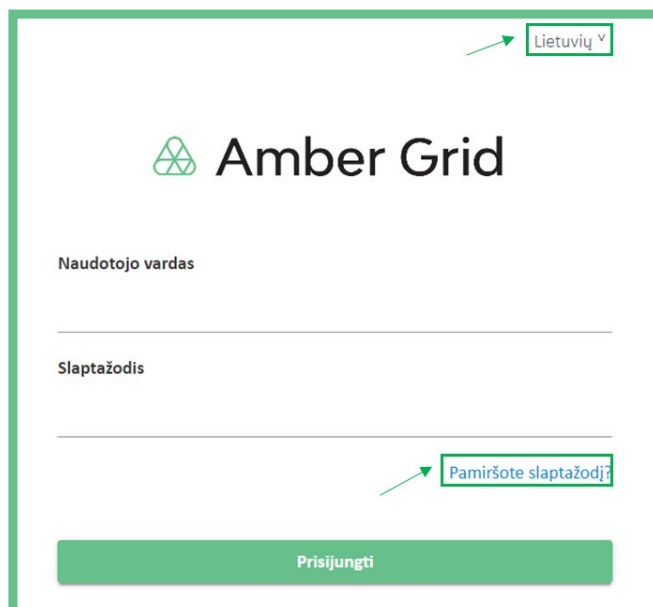

Lietuvių ▾

 **Amber Grid**


Naudotojo vardas

Slaptažodis


[Pamiršote slaptažodį?](#)

Prisijungti

Atsidariusiame lange „NAUDOTOJO VARDAS“ įvedate savo el. pašto adresą ir spaudžiate „PATVIRTINTI“:

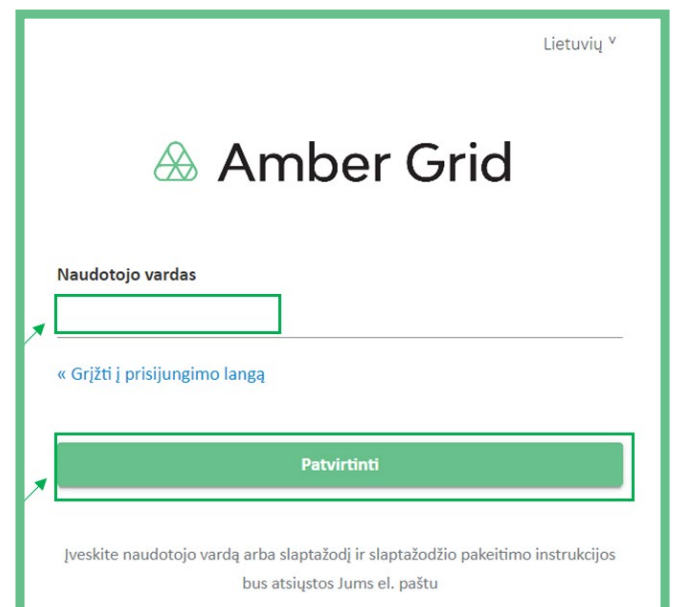

Lietuvių ▾

 **Amber Grid**

Naudotojo vardas


« Grįžti į prisijungimo langą

Patvirtinti

Įveskite naudotojo vardą arba slaptažodį ir slaptažodžio pakeitimo instrukcijos bus atsiųstos Jums el. paštu

Nurodytu el. pašto adresu gausite pranešimą iš notifications@ambergrid.lt pašto dėžutės kaip įvesti savo slaptažodį. Atkreipiame dėmesį, kad elektroniniu laiškų gauta nuoroda galioja 60 minučių, praėjus nurodytam laikui, nepavyks prisijungti prie **Amber Flows** sistemos. Tokiu atveju kartokite iš naujo žingsnius nurodymus 1.1. skyriuje.

Pranešimo pavyzdys:

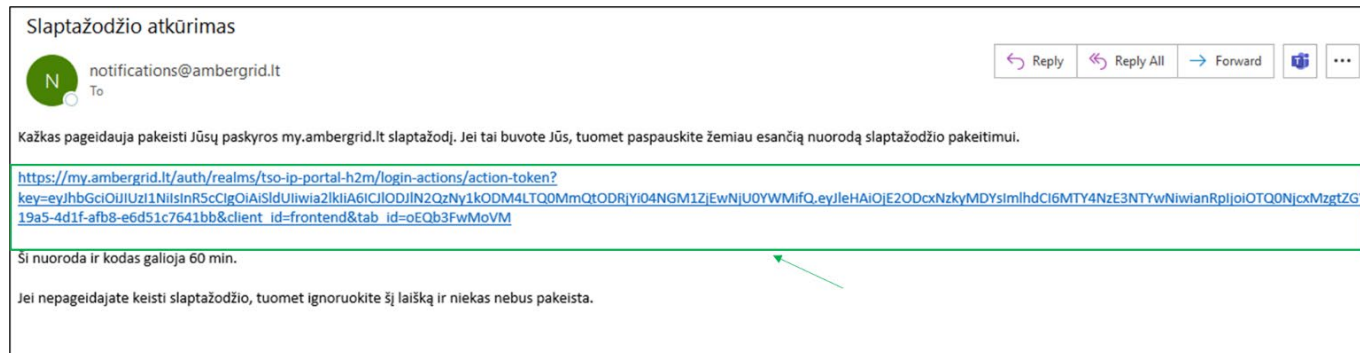

Slaptažodžio atkūrimas

notifications@ambergrid.lt
To


Kažkas pageidauja pakeisti Jūsų paskyros my.ambergrid.lt slaptažodį. Jei tai buvote Jūs, tuomet paspauskite žemiau esančią nuorodą slaptažodžio pakeitimui.

https://my.ambergrid.lt/auth/realm/tso-ip-portal-h2m/login-actions/action-token?key=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IWR5Iiwia2kiOiAiA6iCjODJlIn0zNy1kODM4LTQ0MmMmQmQ0ODRlY04NGM1ZjEwNjU0YWV1QyJleHAiOiJlE2ODcxNzkyMDY5smldCI6MTY4NzE3NTYwNiwiianRpjiOTQ0NjcxMzgtZGY19a5-4d1f-afb8-e6d51c7641bb&client_id=frontend&tab_id=oeQb3FwMoVM


Ši nuoroda ir kodas galioja 60 min.


Jei nepageidajate keisti slaptažodžio, tuomet ignoruokite šį laišką ir niekas nebus pakeista.

Gavę pranešimą spaudžiate ant laiške pateiktos nuorodos, naujai atsidariusiame lange įvedate slaptažodį „NAUJAS SLAPTAŽODIS“, jį pakartojate „PAKARTOTAS SLAPTAŽODIS“ ir spaudžiate „PATVIRTINTI“. Atkreipiame dėmesį, kad taikome aukščiausius saugumo standartus, todėl Jūsų slaptažodis turi būti sudarytas iš 12 simbolių, tame tarpe viena didžioji raidė ir specialus simbolis, taip pat slaptažodis negali sutapti su anksčiau naudotais slaptažodžiais:

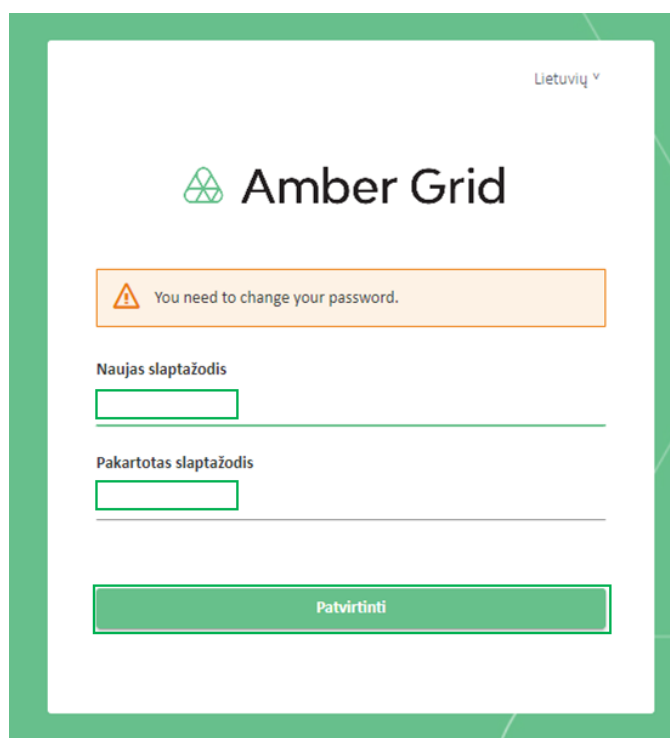

Lietuvių ▾

 **Amber Grid**


 You need to change your password.

Naujas slaptažodis

Pakartotas slaptažodis

Patvirtinti


Sėkmingai suvedus slaptažodį, jį pakartojus ir paspaudus „PATVIRTINTI“ pateksite į pradinį **Amber Flows** sistemos puslapį:

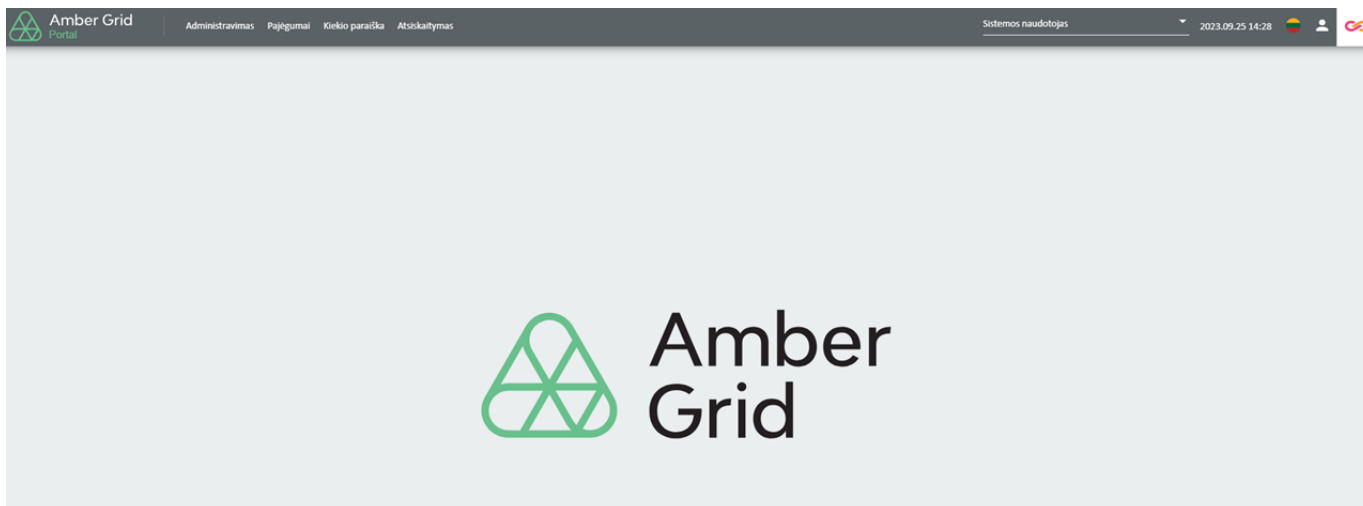

Amber Grid Portal

Administravimas Pajėgumai Kiekio paraiška Atsiskaitymas

Sistemos naudotojas 2023.09.25 14:28

 **Amber Grid**



2 PRADINIS PUSLAPIS

1 – Sistemos naudotojo paskyra
2 – Kalbos parinktyš
3 – Vartotojo profilio (paskyros) informacija

1 – Administravimo langas (pranešimai apie atliktus veiksmus)
2 – Pajėgumų užsakymo ir apžvalgos langas
3 – Kiekio paraiškų pateikimo ir apžvalgos langas
4 – Atsiskaitymų langas

3 ADMINISTRAVIMO LANGAS



Paspaudus meniu juostoje „ADMINISTRAVIMAS“ matysite „PRANEŠIMŲ ŽURNALAS“:

Lange „PRANEŠIMŲ ŽURNALAS“ pateikiami gaunami/siunčiami pranešimai apie pateiktas kiekio paraiškas, užsakytus / paskirstytus pajėgumus, disbalansą ir kt.


Sukurta +	Proceso būsenos ko...	Patvirtijo ID	Gavėjo ID	Kryptis	Dokumento tipas	Dokumento ID	Dokumento versija	Failo pavadinimas	Šaltinis	Sutarties nuoroda	Sutarties tipas	Galioja nuo	Galioja iki
2022.03.04 08:24	Išlyta	XXXXX	21X000000001308D	Siunčiamas	Kiekio paraiška (010)	010_XXXXX_220304_6...	1	010_XXXXX_220304_6...	UI	XXXXXX		2022.03.09 06:00	2022.03.10 06:00
2022.03.04 08:23	Išlyta	XXXXX	21X000000001308D	Siunčiamas	Kiekio paraiška (010)	010_XXXXX_220304_p...	1	010_XXXXX_220304_p...	UI	XXXXXX		2022.03.08 06:00	2022.03.09 06:00
2022.03.04 08:22	Išlyta	XXXXX	21X000000001308D	Siunčiamas	Aukciono pasiūlymas (...)	AUK_XXXXX_220304_3...	1	AUK_XXXXX_220304_3...	UI	2120000000004611_2...	ZS0	2022.03.13 05:00	2022.03.14 05:00
2022.03.04 07:48	Išlyta	XXXXX	21X000000001308D	Siunčiamas	Kiekio paraiška (010)	010_XXXXX_220304_1...	1	010_XXXXX_220304_1...	UI	XXXXXX		2022.03.04 05:00	2022.03.05 05:00
2022.03.04 07:48	Išlyta	XXXXX	21X000000001308D	Siunčiamas	Kiekio paraiška (010)	010_XXXXX_220304_5...	1	010_XXXXX_220304_5...	UI	XXXXXX		2022.03.04 05:00	2022.03.05 05:00



Du kartus paspaudus ant pasirinktos eilutės arba pasirinkus pranešimo ikoną lango dešinėje galite peržiūrėti ir atsisiųsti pranešimo informaciją XML formatu bei peržiūrėti klaidos informaciją.

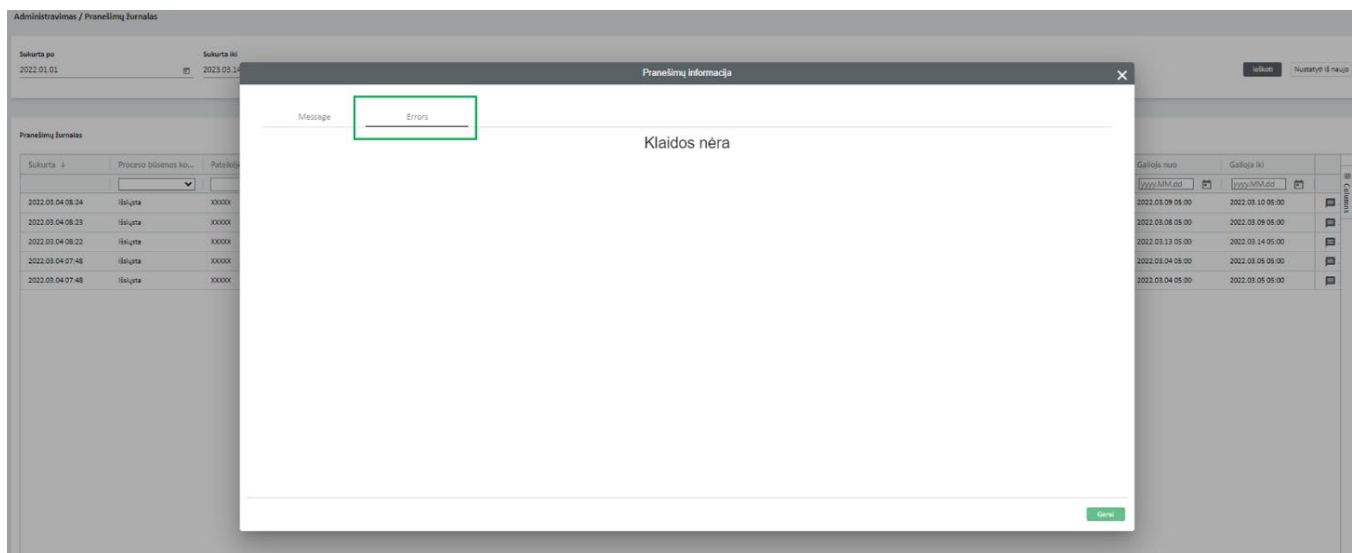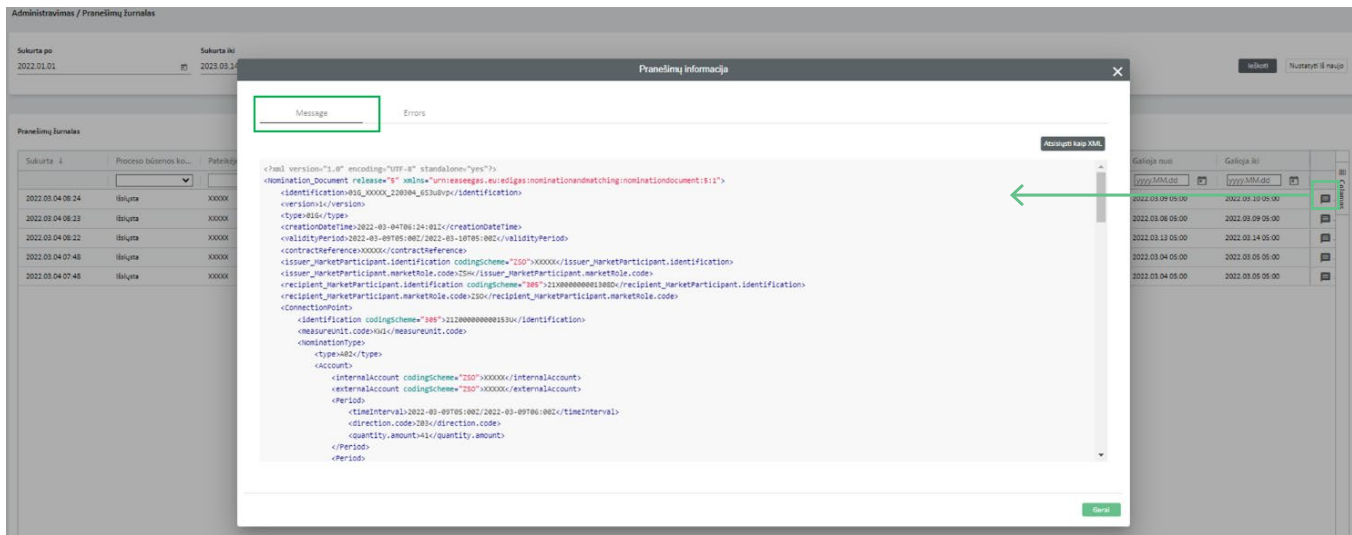


Lange „PRANEŠIMŲ ŽURNALAS“ filtro pagalba galite peržiūrėti pranešimus pagal datą, proceso būseną, kryptį, dokumento tipą ir kt. Lango dešinėje paspaudus mygtuką „STULPELIAI“ galite pasirinkti tokią informaciją, kokią pageidaujate matyti nuimant ar uždedant varnes:

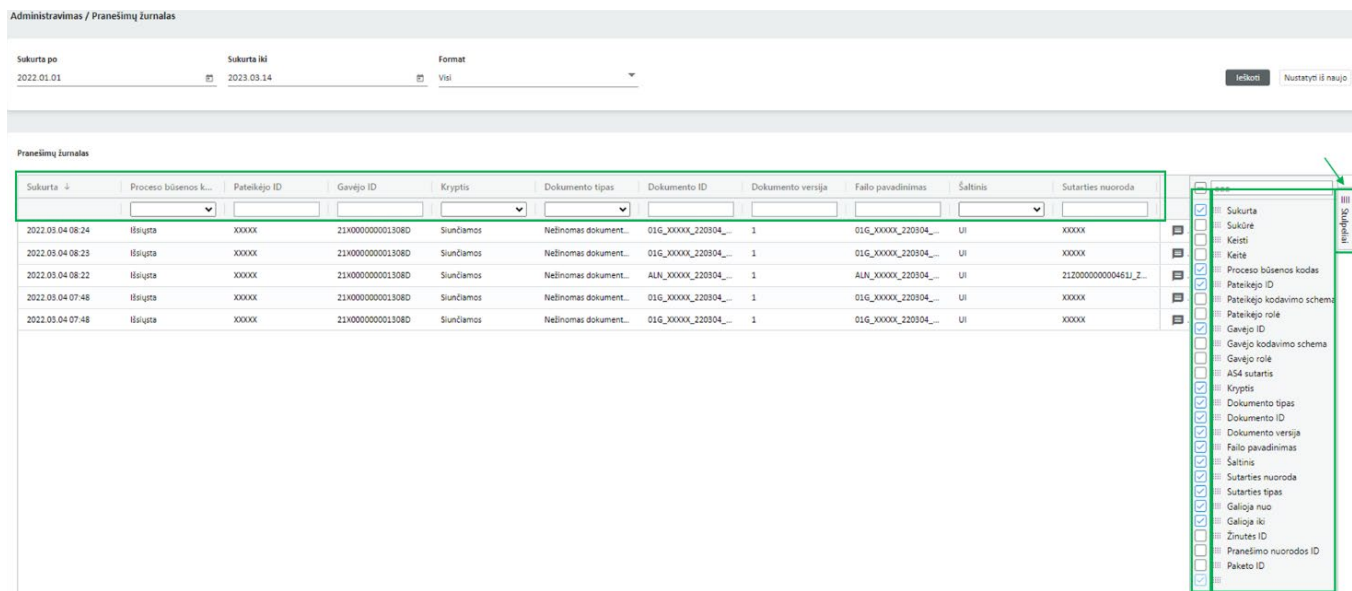

4 PAJĖGUMŲ LANGAS

Paspaudus meniu juostoje „PAJĖGUMAI“ matysite keturis pasirinkimus: „Siūdomi pajėgumai“, „Antrinė pajėgumų rinka“, „Pajėgumų atsisakymas“, „Vartojimo pajėgumai“:

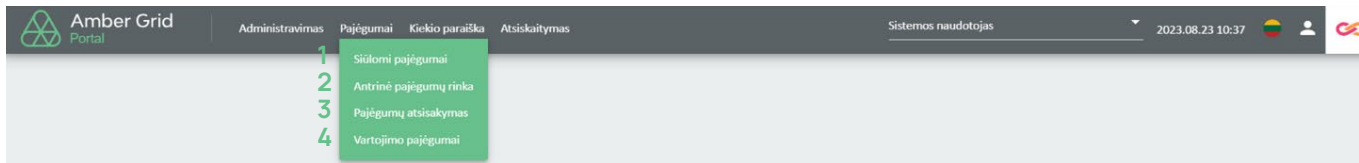


1 Siūdomi pajėgumai – pateiktų užsakyti pajėgumų langas (matoma visa informacija, kuriuose taškuose ir kokio tipo pajėgumų produktai yra prieinami)

2 Antrinė pajėgumų rinka – pajėgumų antrinė rinka (galimybė jau užsakytus pajėgumus parduoti kitam Sistemos naudotojui)

3 Pajėgumų atsisakymas – pajėgumų atsisakymas (jau užsakytų pajėgumų gražinimas į rinką)


4 Vartojimo pajėgumai – vartojimo pajėgumų informacija



4.1. Siūdomi pajėgumai

Lange „SIŪLOMI PAJĖGUMAI“ matysite informaciją apie prieinamus pajėgumus, kuriuos galite užsakyti (metiniai, ketvirčio, mėnesio ir paros). Lange „UŽSAKYTI PAJĖGUMAI“ galite peržiūrėti informaciją apie užsakytus, bet dar nepatvirtintus pajėgumus ir lange „PATVIRTINTI PAJĖGUMŲ PRODUKTAI“ galite peržiūrėti informaciją apie patvirtintus pajėgumus.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad informacija apie planuojamus pajėgumų ribojimus, (ne)planinius remonto darbus yra skelbiama www.ambergrid.lt, atviri duomenys skiltyje.

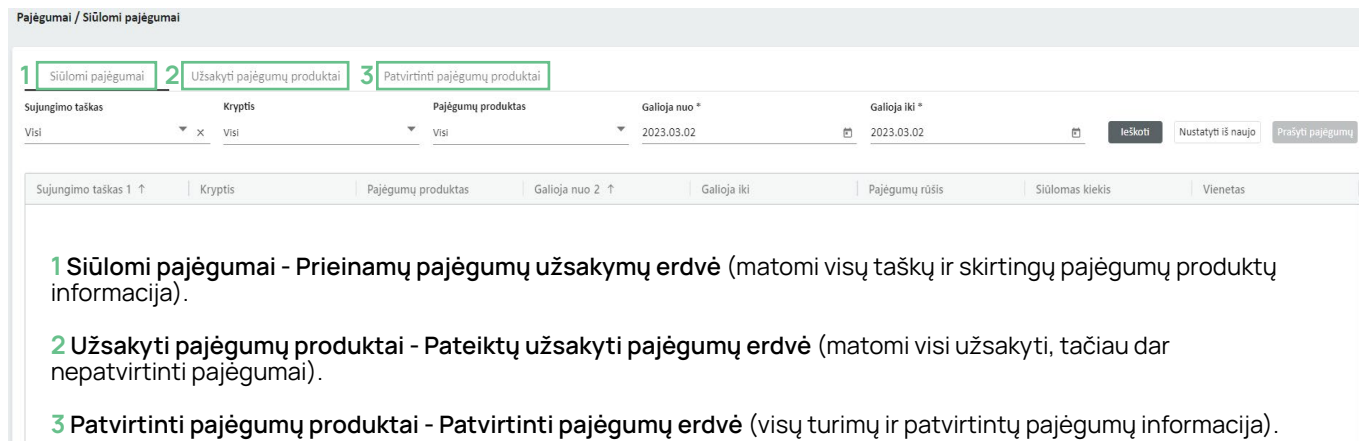


1 Siūdomi pajėgumai - Prieinamų pajėgumų užsakymų erdvė (matomi visų taškų ir skirtingų pajėgumų produktų informacija).

2 Užsakyti pajėgumų produktai - Pateiktų užsakyti pajėgumų erdvė (matomi visi užsakyti, tačiau dar nepatvirtinti pajėgumai).

3 Patvirtinti pajėgumų produktai - Patvirtinti pajėgumų erdvė (visų turimų ir patvirtintų pajėgumų informacija).

Norėdami užsakyti pajėgumus, lange „SIŪLOMI PAJĖGUMAI“ pasirinkite sujungimo tašką, kryptį, pajėgumų produktą, laikotarpį ir spauskite „IEŠKOTI“:

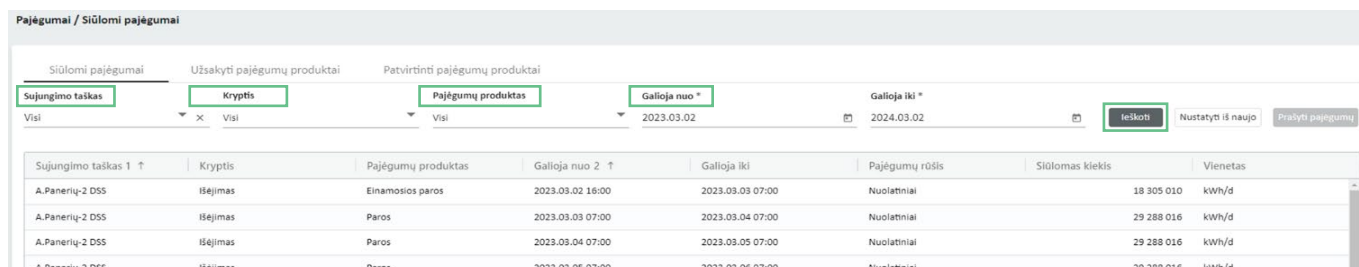

Sujungimo taškas	Kryptis	Pajėgumų produktas	Galloja nuo	Galloja iki	Pajėgumų rūšis	Siūdomas kiekis	Vienetas
A.Panerių-2 DSS	Išėjimas	Einamosios paros	2023.03.02 16:00	2023.03.03 07:00	Nuolatiniai	18 305 010	kWh/d
A.Panerių-2 DSS	Išėjimas	Paros	2023.03.03 07:00	2023.03.04 07:00	Nuolatiniai	29 288 016	kWh/d
A.Panerių-2 DSS	Išėjimas	Paros	2023.03.04 07:00	2023.03.05 07:00	Nuolatiniai	29 288 016	kWh/d
A.Panerių-2 DSS	Išėjimas	Paros	2023.03.05 07:00	2023.03.06 07:00	Nuolatiniai	29 288 016	kWh/d



Suradę norimus užsakyti pajėgumus pažymėkite eilutę ir spauskite mygtuką „PRAŠYTI PAJĖGUMŲ“ (tik pažymėjus eilutę mygtukas „PRAŠYTI PAJĖGUMŲ“ tampa aktyvus).

Pajėgumai / Siūlomi pajėgumai

Sujungimo taškas	Kryptis	Pajėgumų produktas	Galioja nuo *	Galioja iki *	Pajėgumų rūšis	Siūlomas kiekis	Vienetas
Anykščių SS	Išėjimas	Paros	2023.03.02	2024.03.02	Nuolatiniai	1 992 888	kWh/d
Anykščių SS	Išėjimas	Paros	2023.03.04 07:00	2023.03.04 07:00	Nuolatiniai	1 992 888	kWh/d
Anykščių SS	Išėjimas	Paros	2023.03.05 07:00	2023.03.06 07:00	Nuolatiniai	1 992 888	kWh/d

Jei pasirinkimas netenkina, spaudžiate mygtuką „NUSTATYTI IŠ NAUJO“ ir filtro pagalba pasirenkate iš naujo norimus užsakyti pajėgumus, pasirenkate „Sujungimo taškas“, „Kryptis“, „Pajėgumų produktas“, laikotarpis ir t.t.

Pajėgumai / Siūlomi pajėgumai

Sujungimo taškas	Kryptis	Pajėgumų produktas	Galioja nuo *	Galioja iki *	Pajėgumų rūšis	Siūlomas kiekis	Vienetas
A.Panerių-2 DSS	Išėjimas	Einamosios paros	2023.03.02 16:00	2023.03.03 07:00	Nuolatiniai	18 905 010	kWh/d
A.Panerių-2 DSS	Išėjimas	Paros	2023.03.03 07:00	2023.03.04 07:00	Nuolatiniai	29 288 016	kWh/d
A.Panerių-2 DSS	Išėjimas	Paros	2023.03.04 07:00	2023.03.05 07:00	Nuolatiniai	29 288 016	kWh/d
A.Panerių-2 DSS	Išėjimas	Paros	2023.03.05 07:00	2023.03.06 07:00	Nuolatiniai	29 288 016	kWh/d

Atsidariusiame papildomame lange „PATEIKTI PAJĖGUMŲ UŽSAKYMĄ“ įveskite reikiamą užsakyti pajėgumų kiekį (kWh per parą) ir spaudžiate mygtuką „PATEIKTI“.

Pastaba: minimalus kiekis* – minimalus tenkinantis kiekis, jeigu tenkina 1 – nieko nekeičiame, priešingu atveju įvedamas reikalingas minimalus kiekis.

Pateikti pajėgumų užsakymą

Sutarties nuoroda	57_Z03_ZEJ_Z06_ZEP_02
Aukciono statusas	PROCESS_STATUS_B2G
Sujungimo taškas	Alksnupių SS
Sujungimo taško EIC	57
Kryptis	Išėjimas
Trukmė	Metiniai
Galioja nuo	2023.10.01 07:00
Galioja iki	2024.10.01 07:00
Prieinamumas	Nuolatiniai
Galimas kiekis	748 800 kWh/parą

Kiekis * 1 000 Minimalus kiekis * 1 kWh/parą kWh/parą

Amber Flows sistema papildomai paprašys patvirtinti pajėgumų užsakymą.

Pateikti pajėgumų užsakymą

Sutarties nuoroda	57_Z03_ZEJ_Z06_ZEP_02
Aukciono statusas	PROCESS_STATUS_B2G
Sujungimo taškas	Alksnupių SS
Sujungimo taško EIC	57
Kryptis	Išėjimas
Trukmė	Metiniai
Galioja nuo	2023.10.01 07:00
Galioja iki	2024.10.01 07:00
Prieinamumas	Nuolatiniai
Galimas kiekis	748 800 kWh/parą

Kiekis * 1 000 Minimalus kiekis * 1 kWh/parą kWh/parą

Pajėgumų užsakymo patvirtinimas

Ar tikrai norite pateikti pajėgumų užsakymą?



Skiltyje „UŽSAKYTI PAJĖGUMŲ PRODUKTAI“ galite peržiūrėti pateiktus užsakyti pajėgumų produktus:

Būsena	Sujungimo taškas	Kryptis	Pajėgumų produktas	Galoja nuo *	Galoja iki *	Pajėgumų tipas	Užsakytas kiekis	Minimalus kiekis	Vienetas	Sukurta
Siunčiama	Batniavos SS	Išėjimas	Metiniai	2023.10.01 07:00	2024.10.01 07:00	Nuolatiniai	100	1	kWh/parą	2023.08.25 21:40
Priimta	Klaipėdos DAS	Išėjimas	Paros	2023.08.27 07:00	2023.08.28 07:00	Nuolatiniai	100	1	kWh/parą	2023.08.25 21:37
Priimta	Vyturių BAS	Išėjimas	Mėnesiniai	2023.09.01 07:00	2023.10.01 07:00	Nuolatiniai	200	1	kWh/parą	2023.08.25 21:40

Du kartus paspaudus ant pasirinktos eilutės arba pasirinkę pranešimo ikoną lango dešinėje atsiveria papildomas langas su pranešimo būsena ir informacija:

Patvirtinimo pranešimai

Būsena
Pranešimas priimtas su pastabomis

Pranešimas
A message has been accepted with specific remarks governing its acceptance.

Gerai

Pastabos:

- kad įsitikinti ar užsakyti pajėgumų produktai buvo priimti ir Amber Flows sistemoje jie sėkmingai apdoroti bei siekiant išvengti klaidų rekomenduojame periodiškai tikrinti „UŽSAKYTI PAJĖGUMŲ PRODUKTAI“ būseną.
- Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taške (Santaka į LT/PL) pajėgumai skelbiami ir paskirstomi pajėgumų užsakymo platformoje ([GSA platforma](#)).
- Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške (Kiemėnai į LT/LV) pajėgumai skelbiami ir paskirstomi Latvijos perdavimo sistemos operatoriaus „CONEXUS BALTIC GRID“ [pajėgumų užsakymo platformoje](#).

Pagrindinių būsenų reikšmės:

Priimta – Amber Flows sistema priėmė pasiūlymą ir pradėjo jo apdorojimą.

Procesas nepavyko – siuntimo proceso metu kažkas nepavyko. Esant tokiai būsenai, prašome susisiekti su AB „Amber Grid“ dėl problemos išsprendimo.

Atmesta – Amber Flows sistema nepriėmė pasiūlymo, atmetimo būsena rodoma pagrindiniame lange, du kartus paspaudus ant pasirinktos eilutės ar patvirtinimo pranešimą lango dešinėje.

Siunčiama - pasiūlymas pateiktas, siuntimo procesas dar vyksta. Būsena atnaujinama, kai pranešimo siuntimas pasibaigia.

Išsiųsta - siuntimo procesas pasibaigė, patvirtinimo procesas dar vyksta. Būsena atnaujinama, kai gaunamas patvirtinimas.


Skiltyje „PATVIRTINTI PAJĖGUMŲ PRODUKTAI“ matomi visi patvirtinti užsakyti pajėgumų produktai.

Sujungimo taškas	Kryptis	Pajėgumų produktas	Galoja nuo *	Galoja iki *	Pajėgumų tipas	Patvirtintas kiekis	Vienetas	Sukurta
Klaipėdos DAS	Išėjimas	Metiniai	2023.10.01 07:00	2023.10.01 07:00	Nuolatiniai	623 000	kWh/h	2023.06.22 14:46
Kiemėnų DAS	Išėjimas	Metiniai	2023.10.01 07:00	2023.10.01 07:00	Nuolatiniai	50 000 000	kWh/parą	2023.08.10 16:43
Klaipėdos DAS	Išėjimas	Mėnesiniai	2023.07.01 07:00	2023.10.01 07:00	Nuolatiniai	291 647	kWh/h	2023.07.25 09:34
Kiemėnų DAS	Išėjimas	Paros	2023.07.01 07:00	2023.10.01 07:00	Nuolatiniai	900 000	kWh/h	2023.07.31 13:47




4.2. Antrinė pajėgumų rinka

Lange „ANTRINĖ PAJĖGUMŲ RINKA“ galite perleisti turimus užsakytus pajėgumus kitam sistemos naudotojui. Jei turite užsisakę pajėgumų, kuriuos ketinate panaudoti teise perleisti kitam vartotojui, „ANTRINĖ PAJĖGUMŲ RINKA“ pagrindinio lango dešinėje pusėje spaudžiate „NAUJA“.

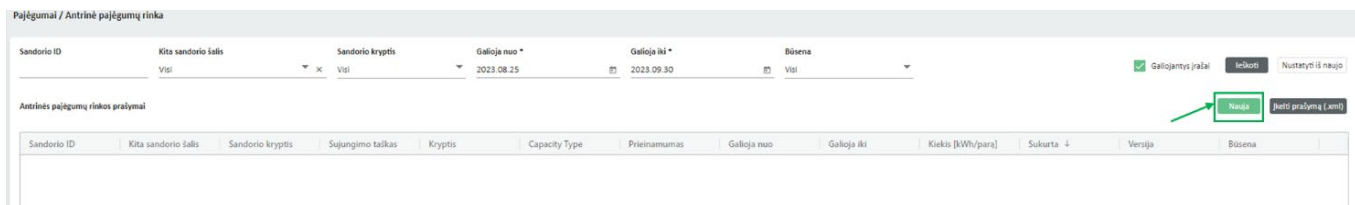

Atsidaro papildomas langas „NAUJAS PAJĖGUMŲ SANDORIS“, kuriame įveskite pajėgumų pardavimo arba pirkimo paraišką, t. y. nurodykite unikalų Sandorio ID (pardavėjo ir pirkėjo Sandorio ID turi sutapti), galiojimo datą, kokio tipo sandoris (pirkimas ar pardavimas), sujungimo tašką ir kryptį, kitą sandorio šalį, kiekį ir prieinamumą. Viską suvedus spaudžiate „PATEIKTI“.

Atkreipiame dėmesį, kad už antrinėje pajėgumų rinkoje perleistus pajėgumus laikotarpio pabaigoje turės susimokėti pirminis jų savininkas.

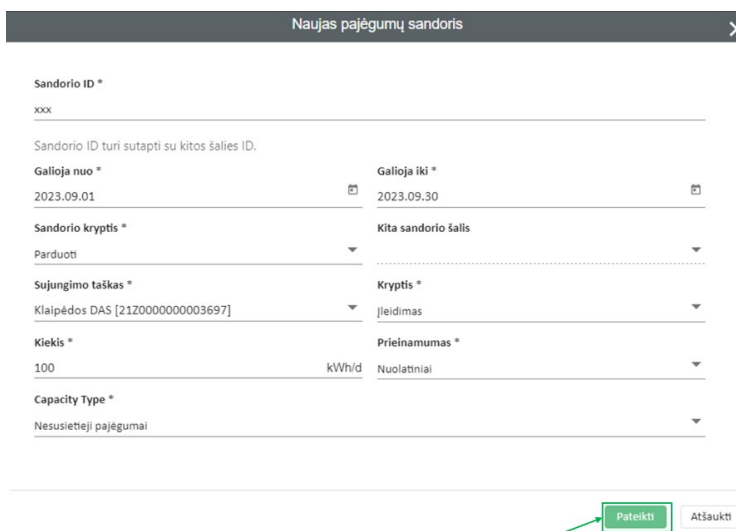


Pastabos:

Amber Flows sistemoje antrinės pajėgumų rinkos sandorių nevedame:


- Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taške (Santaka į LT/PL), įsigyti pajėgumus antrinėje pajėgumų rinkoje galite pajėgumų užsakymo platformoje ([GSA platforma](#)).
- Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške (Kiemėnai į LT/LV), įsigyti pajėgumus antrinėje pajėgumų rinkoje galite Latvijos perdavimo sistemos operatoriaus „CONEXUS BALTIC GRID“ [pajėgumų užsakymo platformoje](#).

4.3. Pajėgumų atsisakymas

Lange „PAJĖGUMŲ ATSISAKYMAS“ galite grąžinti užsakytus pajėgumus perdavimo sistemos operatoriui. Pagrindinio lango dešinėje pusėje spaudžiate „NAUJA“:

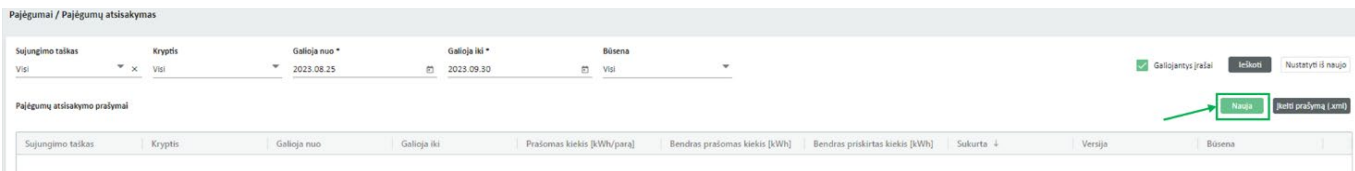

Atsidaro papildomas langas „NAUJAS PAJĖGUMŲ UŽSAKYMAS“, suvedamos pajėgumų galiojimo datos, sujungimo taškas ir jo kryptis bei norimas grąžinti kiekis ir spaudžiate PATEIKTI.

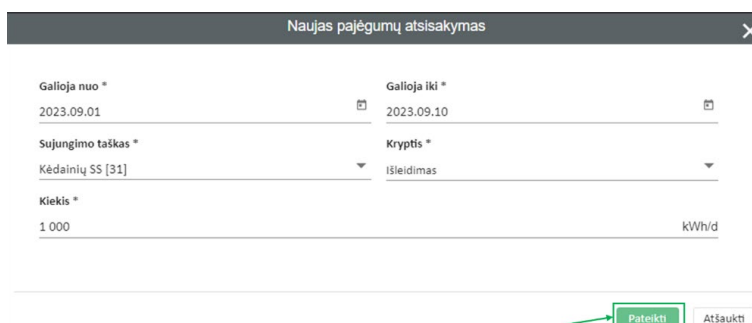

Pateikus atsisakymo prašymą, atsisakymo būseną matysite lange „PAJĖGUMŲ ATSISAKYMAS“ (pvz. Visi, Priimta, Atmesta ir pan.).

Pajėgumai / Pajėgumų atsisakymas

Sujungimo taškas: Klaipėdos DAS | Kryžis: Visi | Galioja nuo: 2023.02.01 | Galioja iki: 2023.09.12 | Būsena: Visi

Galiojantis įrašas | Išdėlioti | Nustatyti iš naujo

Pajėgumų atsisakymo prašymai

Sujungimo taškas	Kryžis	Galioja nuo	Galioja iki	Atsisakomas kiekis [kWh/parą]	bendras atsisakomas kiekis [kWh/parą]	bendras atsisakytas kiekis [kWh]	Sukurta	Versija	Būsena
Klaipėdos DAS	Įleidimas	2023.08.22 07:00	2023.08.25 07:00	3 000 000	9 000 000	0	2023.08.18 08:35	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	Įleidimas	2023.08.17 07:00	2023.08.21 07:00	2 400 000	9 600 000	0	2023.08.17 14:30	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	Įleidimas	2023.08.15 07:00	2023.08.18 07:00	15 000 000	45 000 000	0	2023.08.16 11:14	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	Įleidimas	2023.07.25 07:00	2023.07.30 07:00	600 000	3 000 000	0	2023.07.27 12:46	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	Įleidimas	2023.07.21 07:00	2023.07.23 07:00	15 000 000	15 000 000	15 000 000	2023.07.20 13:51	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	Įleidimas	2023.06.21 07:00	2023.06.22 07:00	1 999 992	1 999 992	0	2023.06.20 08:47	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	Įleidimas	2023.06.18 07:00	2023.06.24 07:00	35 000	150 000	0	2023.06.16 13:18	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	Įleidimas	2023.06.18 07:00	2023.06.27 07:00	14 400 000	129 600 000	129 600 000	2023.06.16 09:33	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	Įleidimas	2023.04.16 07:00	2023.05.01 07:00	10 000 000	150 000 000	0	2023.04.14 13:50	1	Priimta

Pasirinkus pranešimo ikoną lango dešinėje atsiveria papildomas langas su „PATVIRTINIMO PRANEŠIMAI“ informacija, kurioje galite peržiūrėti „PAJĖGUMŲ ATSISAKYMAS“ būseną.

Pajėgumai / Pajėgumų atsisakymas

Sujungimo taškas: Klaipėdos DAS | Kryžis: Visi | Galioja nuo: 2023.02.01 | Galioja iki: 2023.09.12 | Būsena: Visi

Galiojantis įrašas | Išdėlioti | Nustatyti iš naujo

Pajėgumų atsisakymo prašymai

Sujungimo taškas	Kryžis	Galioja nuo	Galioja iki	Atsisakomas kiekis [kWh/parą]	bendras atsisakomas kiekis [kWh/parą]	bendras atsisakytas kiekis [kWh]	Sukurta	Versija	Būsena
Klaipėdos DAS	Įleidimas	2023.08.22 07:00	2023.08.25 07:00	3 000 000	9 000 000	0	2023.08.18 08:35	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	Įleidimas	2023.08.17 07:00	2023.08.21 07:00	2 400 000	9 600 000	0	2023.08.17 14:30	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	Įleidimas	2023.08.15 07:00	2023.08.18 07:00	15 000 000	45 000 000	0	2023.08.16 11:14	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	Įleidimas	2023.07.25 07:00	2023.07.30 07:00	600 000	3 000 000	0	2023.07.27 12:46	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	Įleidimas	2023.07.21 07:00	2023.07.23 07:00	15 000 000	15 000 000	15 000 000	2023.07.20 13:51	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	Įleidimas	2023.06.21 07:00	2023.06.22 07:00	1 999 992	1 999 992	0	2023.06.20 08:47	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	Įleidimas	2023.06.18 07:00	2023.06.24 07:00	35 000	150 000	0	2023.06.16 13:18	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	Įleidimas	2023.06.18 07:00	2023.06.27 07:00	14 400 000	129 600 000	129 600 000	2023.06.16 09:33	1	Uždaryta
Klaipėdos DAS	Įleidimas	2023.04.16 07:00	2023.05.01 07:00	10 000 000	150 000 000	0	2023.04.14 13:50	1	Priimta

Patvirtinimo pranešimai

Būsena: Priimta

Pranešimas: The message has been processed and accepted.

Buta

Pastabos:

Amber Flows sistemoje pajėgumų atsisakymo nevedame:

- Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taške (Santaka į LT/PL), nes įsigyti pajėgumai perleidžiami pajėgumų užsakymo platformoje (**GSA platforma**).
- Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške (Kiemėnai į LT/LV), nes įsigyti pajėgumai perleidžiami Latvijos perdavimo sistemos operatoriaus „CONEXUS BALTIC GRID“ **pajėgumų užsakymo platformoje**.

Pagrindinių būsenų reikšmės:

Priimta – Amber Flows sistema priėmė pasiūlymą ir pradėjo jo apdorojimą.

Procesas nepavyko - siuntimo proceso metu kažkas nepavyko. Esant tokiai būsenai, susisiekite su AB „Amber Grid“ dėl problemos išsprendimo.

Atmesta – Amber Flows sistema nepriėmė pasiūlymo, atmetimo būsena rodoma pagrindiniame lange, spustelėjus du kartus ant pasirinktos eilutės ar paspaudus patvirtinimo pranešimą lango dešinėje.

Siunčiama - pasiūlymas pateiktas, siuntimo procesas dar vyksta. Būsena atnaujinama, kai pranešimo siuntimas pasibaigia.


Išsiųsta - siuntimo procesas pasibaigė, patvirtinimo procesas dar vyksta. Būsena atnaujinama, kai gaunamas patvirtinimas.

Pastaba: Amber Flows sistemoje lange „PAJĖGUMŲ ATSISAKYMAS“ galimas tik Klaipėdos DAS (įleidimo) taške.



4.4. Vartojimo pajėgumai

Jei vartojamos dujos Lietuvoje teritorijoje „VARTOJIMO PAJĖGUMAI“ lange matomi vartojimo pajėgumų planai, kuriuos pateikia energijos skirstomojo tinklo operatorius. Norėdami pateikti vartojimo pajėgumų planus, spauskite „NAUJA“:

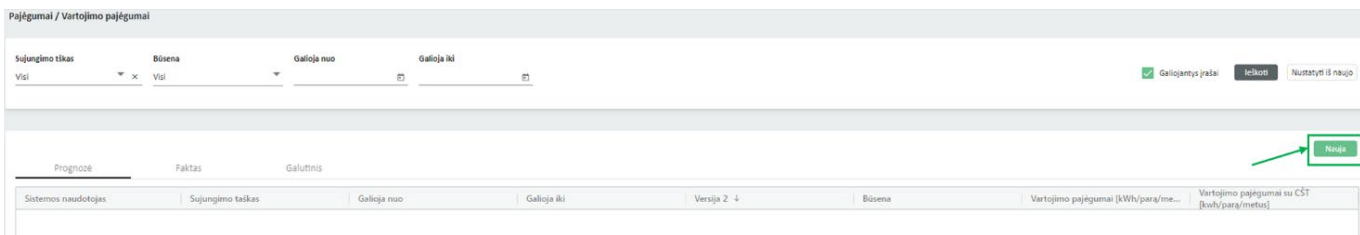

Atsidariusiame papildomame lange „SUKURTI VARTOJIMO PAJĖGUMŲ PROGNOZĘ“, pasirenkate „Sujungimo taškas“, „Galiojimas“, įveskite planuojami „Vartojimo pajėgumų kiekiai“ ir spauskite „PATEIKTI“

Sukurti vartojimo pajėgumų prognozę

Sujungimo taškas *
Batniavos SS

Galiojimas *
2024

Vartojimo pajėgumai *
1 000 kWh/para/metus

Vartojimo pajėgumai su CŠT
kWh/para/metus

Pateikti Atšaukti

5 KIEKIO PARAIŠKA

Paspaudus meniu juostoje „KIEKIO PARAIŠKA“ matysite du pasirinkimus: „Kiekio paraiška“ ir „Kiekio paraiškų apžvalga“:

1 Kiekio paraiška - kiekio paraiškų pateikimo ir tikslinimo langas

2 Kiekio paraiškų apžvalga - jau pateiktų kiekio paraiškų ir jų patikslinimų apžvalgos langas

5.1. Kiekio paraiška

Norėdami pateikti kiekio paraišką, pasirenkate reikiamą Dujų paros datą ir spaudžiame „NAUJA“.



Atsidariusiame papildomame lange „NAUJA KIEKIO PARAIŠKA“ pasirenkate „Sujungimo taškas“, „Kryptis“, „Kita sandorio šalis“ (jei pasirinktas sujungimo taškas nėra VTP_LT, pasirenkate jūsų atstovaujama įmonę), įveskite užsakomą dujų kiekį „Paros kiekis“ ir spauskite „IŠSAUGOTI“.

Nauja kiekio paraiška ✕

<p>Dujų para 2023.08.28</p> <hr/> <p>Kryptis * Išėjimas</p> <hr/> <p>Paros kiekis * 100</p>	<p>Sujungimo taškas * Kiemėnų DAS [21Z000000000153U]</p> <hr/> <p>Kita sandorio šalis * Sistemos naudotojas [XXXXX]</p> <hr/> <p>Kiekio paraiška tipas * kWh/parą Dvipusis</p>
--	---

Paros kiekis bus paskirstytas valandoms lygiomis dalimis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, likutį pridėdamas prie paskutinės valandos.

Išsaugoti
Atšaukti

Nauja kiekio paraiška įvesta ir išsaugota, tačiau dar nepateikta. Norėdami pateikti kiekio paraišką spauskite „PATEIKTI“:

Kiekio paraiška / Kiekio paraiška

Kiekio paraiškos

Dujų para *
2023.08.28 Atšaukti

Sujungimo taškas	Kita sandorio...	Kitos sandorio šalie...	Kryptis	Kiekio paraiška L...	Būsena	Kiekio paraiška sukurtas	Atsakymas gautas	Kiekio parai...	Atsakymo versija	Kiekio paraiška [...]	Patvirtinta [kWh...
Kiemėnų DAS	Sistemos naudotojas	XXXXX	Išėjimas	Dvipusis	Išsiųsta	2023.08.28 08:55:21		1			100
Kiapėdos DAS	Sistemos naudotojas	XXXXX	Išėjimas	Dvipusis	Išsiųsta	2023.08.28 08:59:32		1			200
Santaka DAS	Sistemos naudotojas	XXXXX	Išėjimas	Dvipusis	Išsaugota	2023.08.28 09:02:38		2			55

SUMA 155 0

Pateikti

Valandinis paskirstymas

Sujungimo taškas : Santaka DAS
 Kita sandorio šalis : Sistemos naudotojas
 Kryptis : Išėjimas
 Kiekio paraiška versija : 2
 Atsakymo versija :

Valandos	Kiekio paraiška [kWh...]	Atsakymas [kWh/...
07:00-08:00	0	
08:00-09:00	0	
09:00-10:00	0	
10:00-11:00	0	
11:00-12:00	0	
12:00-13:00	2	
13:00-14:00	2	
14:00-15:00	2	
15:00-16:00	2	
16:00-17:00	2	
17:00-18:00	2	
18:00-19:00	2	
19:00-20:00	2	
20:00-21:00	2	
21:00-22:00	2	
22:00-23:00	2	
23:00-00:00	2	
00:00-01:00	2	
01:00-02:00	2	
02:00-03:00	2	
03:00-04:00	2	

Amber Flows sistema papildomai paklaus „AR TIKRAI NORITE PATEIKTI KIEKIO PARAIŠKĄ?“:

Kiekio paraiška / Kiekio paraiška

Kiekio paraiškos

Dujų para *
2023.08.28 Atšaukti

Sujungimo taškas	Kita sandorio...	Kitos sandorio šalie...	Kryptis	Kiekio paraiška L...	Būsena	Kiekio paraiška sukurtas	Atsakymas gautas	Kiekio parai...	Atsakymo versija	Kiekio paraiška [...]	Patvirtinta [kWh...
Kiemėnų DAS	Sistemos naudotojas	XXXXX	Išėjimas	Dvipusis	Išsiųsta	2023.08.28 08:55:21		1			100
Kiapėdos DAS	Sistemos naudotojas	XXXXX	Išėjimas	Dvipusis	Išsiųsta	2023.08.28 08:59:32		1			200
Santaka DAS	Sistemos naudotojas	XXXXX	Išėjimas	Dvipusis	Išsaugota	2023.08.28 09:02:38		2			55

SUMA 155 0

Pateikti Kiekio paraišką

Ar tikrai norite išsiųsti išsaugotas kiekio paraiškas?

Tuo
Ne

Valandinis paskirstymas

Sujungimo taškas : Santaka DAS
 Kita sandorio šalis : Sistemos naudotojas
 Kryptis : Išėjimas
 Kiekio paraiška versija : 2
 Atsakymo versija :

Valandos	Kiekio paraiška [kWh...]	Atsakymas [kWh/...
07:00-08:00	0	
08:00-09:00	0	
09:00-10:00	0	
10:00-11:00	0	
11:00-12:00	0	
12:00-13:00	2	
13:00-14:00	2	
14:00-15:00	2	
15:00-16:00	2	
16:00-17:00	2	
17:00-18:00	2	
18:00-19:00	2	
19:00-20:00	2	
20:00-21:00	2	
21:00-22:00	2	
22:00-23:00	2	
23:00-00:00	2	
00:00-01:00	2	
01:00-02:00	2	
02:00-03:00	2	
03:00-04:00	2	



Paspaudę „TAIP“ patvirtinsite kiekio paraiškos siuntimą, jos būseną galite patikrinti:

Kiekio paraiška / Kiekio paraiška

Dujų para *
2023.08.28

Sujungimo taškas	Kita sandorio...	Kitos sandorio šalies...	Kryptis	Kiekio paraiška t...	Būseną	Kiekio paraiška sukurtas	Atsakymas gautas	Kiekio paraiška...	Atsakymo versija	Kiekio paraiška [...]	Patvirtinta [kWh...]
Kiemėnų DAS	Sistemos naudotojas	XXXXXX	Išėjimas	Dvipusis	Išsiųsta	2023.08.28 08:59:21		1		100	
Klaipėdos DAS	Sistemos naudotojas	XXXXXX	Išėjimas	Dvipusis	Išsiųsta	2023.08.28 08:59:32		1		200	
Santosa DAS	Sistemos naudotojas	XXXXXX	Išėjimas	Dvipusis	Siunčiama	2023.08.28 09:02:58		2		55	
SUMA										355	0

Išsiuntę išsaugotas kiekio paraiškas galite patikrinti kiekio paraiškos būseną:

Kiekio paraiška / Kiekioparaiška

Kiekio paraiškos

Dujų para *
2022.02.25

Connection Point	Counterparty 2	Counterparty EIC	Direction	Status	Nomination Created	Response Arrived	Nomination Version	Atsakymo v...	Kiekio paraišk...	Patvirtinta [kWh...]
Kiemėnų DAS	ag test 2	10X1001A1001A248	Išėjimas	Priimta	2022.02.23 14:54:24		1		1 000	
SUMA									-1 000	0

Pagrindinių būsenų reikšmės:

Išsaugota – kiekio paraiška išsaugota, bet nepateikta.

Siunčiama – kiekio paraiška pateikta, siuntimo procesas dar vyksta. Būseną atnaujinama, kai pranešimo siuntimas pasibaigia.

Išsiųsta – siuntimo procesas pasibaigė, patvirtinimo procesas dar vyksta. Būseną atnaujinama, kai gaunamas patvirtinimas.

Priimta – Amber Flows sistema priėmė kiekio paraišką ir pradėjo jos apdorojimą.

Atmesta – Amber Flows sistema nepriėmė kiekio paraiškos, atmetimo būseną rodoma pagrindiniame lange „KIEKIO PARAIŠKA“ lango dešinėje pusėje matomi valandinių užsakytų kiekių paskirstymai.

Kiekio paraiška / Kiekioparaiška

Kiekio paraiškos

Dujų para *
2022.02.25

Connection Point	Counterparty 2	Counterparty EIC	Direction	Status	Nomination Created	Response Arrived	Nomination Version	Atsakymo v...	Kiekio paraišk...	Patvirtinta [kWh...]
Kiemėnų DAS	ag test 2	10X1001A1001A248	Išėjimas	Priimta	2022.02.23 14:54:24		1		1 000	
SUMA									-1 000	0

Valandinis paskirstymas

Sujungimo taškas : Kiemėnų DAS
Kita sandorio šalis : ag test 2
Kryptis : Išėjimas
Kiekio paraiškos versija : 1
Atsakymo versija :

Hours	Nomination [kWh/h]	Response [kWh/h]
07:00-08:00	41	
08:00-09:00	41	
09:00-10:00	41	
10:00-11:00	41	
17:00-18:00	41	
18:00-19:00	41	
19:00-20:00	41	
20:00-21:00	41	
21:00-22:00	41	
22:00-23:00	41	
23:00-00:00	41	
00:00-01:00	41	



Kiekio paraiškų teikimas nuo 2022 m. kovo 1 d. vidiniame išleidimo taške yra neprivalomas. Tokiu atveju jei matote, kad jūsų suvartojimas viršys turimus užsakytus perdavimo pajėgumus, reikia vadovaujantis 4.1 punkte nurodytomis instrukcijomis užsakyti papildomus pajėgumų produktus.

Pvz: einamą parą viename iš vidinių išleidimo taškų turite užsisakę 1 000 kWh/parą mėnesio pajėgumų produktą ir pastebite, kad suvartojimas viršys šį skaičių ir bus 1 500 kWh/parą. Tokiu atveju einate į „SIŪLOMI PAJĖGUMAI“ skiltį (filtrų pagalba pasirenkame reikiamą sujungimo tašką, datą, einamos paros produktą), susirandate reikalingą vidinį tašką ir užsakote papildomą einamosios paros pajėgumų produkto kiekį 500 kWh/parą.

Jei jūs, kaip vartotojas, turite ne vieną, o daugiau vidinių išleidimo taškų, svarbu, kad juose bendras suvartojimas neviršytų turimų užsakytų perdavimo pajėgumų sumos.

Informacija apie atliktus biržoje sandorius mus pasieks iš biržos operatoriaus ir Sistemos naudotojai papildomai atlikti veiksmų **Amber Flows** sistemoje nereikia.

5.2. VTP_LT kiekio paraiškos

VTP kiekio paraiškos teikiamos norint deklaruoti dujų įsigijimą arba pardavimą kitai sandorio pusei.

Perkamas/įsigyjamas dujų kiekis užsakomas pagal įprastas kiekio paraiškas, tik kaip „sujungimo taškas“ pasirenkamas VTP_LT.

Pateikiant kiekio paraiškas VTP taške užtenka vienos deklaruojančios pusės (įprastai tai būna PARDAVĖJAS). Šiuo atveju turi būti pasirenkamas „VIENPUSIS“ („SINGLE SIDED“) kiekio paraiškų tipas. Svarbu paminėti, kad prieš teikiant būtent tokio tipo kiekio paraiškas deklaruojanti pusė turi informuoti perdavimo sistemos operatorių apie konkrečią kitą sandorio pusę. To neatlikus, pateiktos kiekio paraiškos bus ATMESTOS.

Galimas ir „DVIPUSIS“ („DOUBLE SIDED“) kiekio paraiškų tipas, bet tokiu atveju abi sandorio pusės turi deklaruoti įsigijimą / pardavimą ir jei tas daroma EINAMĄ PARĄ, toks sandoris turi būti deklaruojamas abiejų šalių tą pačią dujų valandą. Kitu atveju pateiktos kiekio paraiškos bus patvirtintos ne pilnam deklaruojamam kiekiui.

5.3. Kiekio paraiškų apžvalga

Lange „KIEKIO PARAIŠKŲ APŽVALGA“ filtro pagalba galite peržiūrėti visas pateiktas kiekio paraiškas pagal pasirinktas datas, sujungimo taškus, sandorio šalis, kryptis ir paraiškų būseną.

Kiekio paraiška / Kiekio paraiškų apžvalga							
Galloja nuo *	Galloja iki *	Sujungimo taškas	Kita sandorio šalis	Kryptis	Statusas		
2022.02.18	2022.02.18	Visi	Visi	Visi	Visi	ieškoti	Nustatyti iš naujo
Kiekio paraiškų apžvalga							
Dujų para 1 ↑	Sujungimo taškas 2 ↑	Kita sandorio šalis 3 ↑	Kitos sandorio šalies kodas	Kryptis 4 ↑	Statusas	Kiekio paraiška [kWh/d]	Patvirtinta [kWh/d]
2022.02.18	Klaipėdos DAS	ag test	10X1001A1001A272	Išleidimas	Priimta	26 000	
2022.02.18	Prienių SS	ag test	10X1001A1001A272	Išleidimas	Priimta	-25 000	0



6 ATSISKAITYMAS

Paspaudus meniu juostoje „ATSISKAITYMAS“ matysite keletą pasirinkimų: „Disbalansas“, „Priskyrimas“, „Prognozė“, „Dalyvio duomenys“, „Sutarties informacija“, „Sąskaitos informacija“, „Sąskaitų faktūrų apžvalga“:



The screenshot shows the Amber Grid Portal interface. At the top, there is a navigation bar with the Amber Grid logo and the text 'Portal'. The main menu includes 'Administravimas', 'Pajėgumai', 'Kiekio paraiška', and 'Atsiskaitymas'. The 'Atsiskaitymas' menu is expanded, showing a list of options numbered 1 to 7: 1 Disbalansas, 2 Priskyrimas, 3 Prognozė, 4 Dalyvio duomenys, 5 Sutarties informacija, 6 Sąskaitos informacija, and 7 Sąskaitų faktūrų apžvalga. Below the menu, the Amber Grid logo and name are displayed.

- 1 **Disbalansas** – balansavimo paskyra
- 2 **Priskyrimas** – priskirti dujų kiekiai
- 3 **Prognozė** – nekasdieninė apskaitos vietų prognozė
- 4 **Dalyvio duomenys** – sistemos naudotojo rekvizitai, kontaktinė informacija
- 5 **Sutarties informacija** – informacija apie sistemos naudotojo sutartis
- 6 **Sąskaitos informacija** – informacija apie paskaičiuotas ir mokėtinas sumas už suteiktas perdavimo paslaugas
- 7 **Sąskaitos apžvalga** – pateiktos sąskaitos už ataskaitinį laikotarpį

6.1. Disbalansas

Lange „DISBALANSAS“ matysite paskaičiavimus apie susidariusius nustatyto laikotarpio kiekvienos paros disbalansų kiekius (perteklinis kiekis – parduodamos dujos, trūkstamas kiekis – perkamos dujos). Žemiau esančioje lentelėje pateikiama disbalanso informacija sąskaitoje.

Atsiskaitymas / Disbalansas

Galloja nuo * 2023.09.18 Galloja iki * 2023.09.24 Galiojantys pašai

Bendras disbalansas

Laikotarpio pradžia ↑	Laikotarpio pabaiga	Perteklinis kiekis [kWh]	Trūkstamas kiekis [kWh]	Sukurta	Versija
2023.09.18 07:00	2023.09.19 07:00			0 2023.09.22 23:30	2
2023.09.19 07:00	2023.09.20 07:00	4 000		2023.09.22 23:31	1
2023.09.20 07:00	2023.09.21 07:00		-8 371	2023.09.22 23:36	1
2023.09.21 07:00	2023.09.22 07:00		-22 231	2023.09.22 23:40	1
SUMA		4 000	-30 602		

1 | 4 | 8 | 4 | < > Puslapis 1 iš 1 > >>

Sąskaitos identifikacinis kodas Galloja nuo * Galloja iki * Galiojantys pašai

Visi x 2023.09.18 2023.09.26

Sub-Portfelio disbalansas

Sąskaitos identifikacinis kodas 1 ↑	Laikotarpio pradžia 2 ↑	Laikotarpio pabaiga	Viršytas kiekis [kWh]	Trūkstamas kiekis [kWh]	Bendras kiekis [kWh]	Sukurta	Versija
AG TEST1	2023.09.18 07:00	2023.09.19 07:00			0	2023.09.22 23:30	2
AG TEST1	2023.09.19 07:00	2023.09.20 07:00	4 000		4 000	2023.09.22 23:31	1
AG TEST1	2023.09.20 07:00	2023.09.21 07:00		-8 371	-8 371	2023.09.22 23:36	1
AG TEST1	2023.09.21 07:00	2023.09.22 07:00		-22 231	-22 231	2023.09.22 23:40	1
SUMA		4 000	-30 602	-26 602			

1 | 4 | 8 | 4 | < > Puslapis 1 iš 1 > >>



6.2. Priskyrimas

Lange „PRISKYRIMAS“ galite peržiūrėti priskirtus (angl. allocation) preliminarius (pirminis priskyrimas) ir galutinius kiekius. Priskirtus kiekius galima peržiūrėti pagal pasirinktus sujungimo taškus, kryptį, laikotarpį.

Pirminis priskyrimas pateikiamas už kiekvieną jau pasibaigusią dujų parą (mėnesio eigoje dar būna tikslinamas), o galutinis priskyrimas pateikiamas jau pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

Atsiskaitymas / Priskyrimas

Sujungimo taškas: Visi | Sistemos naudotojas: Visi | Kryptis: Visi | Galioja nuo: 2023.09.18 | Galioja iki: 2023.09.24

Galiojantys įrašai | Išbraukti | Nustatyti iš naujo

Pirminis priskyrimas

Sujungimo taškas 1 ↑	Sistemos naudotojas 2 ↑	Kryptis 3 ↑	Laikotarpio pradžia 4 ↑	Laikotarpio pabaiga	Išleidimo kiekis [kWh]	Išleidimo kiekis [kWh]	Bendras kiekis [kWh]	Sukurta	Versija
Alytaus SS	AG TEST1	Išleidimas	2023.09.24 07:00	2023.09.25 07:00		0	0	2023.09.25 11:32	1
Kiemėnų DAS	AG TEST1	Išleidimas	2023.09.21 07:00	2023.09.22 07:00		-30 000	30 000	2023.09.22 11:33	1
Kėdainių DSS	AG TEST1	Išleidimas	2023.09.19 07:00	2023.09.20 07:00		-20 000	20 000	2023.09.20 12:40	2
Kėdainių DSS	AG TEST1	Išleidimas	2023.09.20 07:00	2023.09.21 07:00		-16 371	16 371	2023.09.21 11:31	1
Kėdainių DSS	AG TEST1	Išleidimas	2023.09.21 07:00	2023.09.22 07:00		-16 231	16 231	2023.09.22 11:33	1
Santaka DAS	AG TEST1	Išleidimas	2023.09.19 07:00	2023.09.20 07:00	24 000		24 000	2023.09.20 12:40	2
SUMA					85 000	-82 602	167 602		

1 | 18 iš 18 | < > Puslapis 1 iš 1 >

Sujungimo taškas: Visi | Sistemos naudotojas: Visi | Kryptis: Visi | Galioja nuo: 2023.08.01 | Galioja iki: 2023.08.31

Galiojantys įrašai | Išbraukti | Nustatyti iš naujo

Galutinis priskyrimas

Sujungimo taškas 1 ↑	Sistemos naudotojas 2 ↑	Kryptis 3 ↑	Galioja nuo 4 ↑	Galioja iki	Išleidimo kiekis (kWh)	Išleidimo kiekis (kWh)	Bendras kiekis(kWh)	Sukurta	Versija
SUMA					0	0	0		

0 | 0 iš 0 | < > Puslapis 0 iš 0 >

6.3. Prognozė

Lange „PROGNOZĖ“ atvaizduojama skirstomojo tinklo operatoriaus pateikta nekasdienių matavimo vietų prognozė apie sistemos naudotojų nekasdienėse apskaitos vietose prognozuojamą suvartotą dujų kiekį. Prognozę galite peržiūrėti filtro pagalba pasirinkę kryptį ir laikotarpį.

Atsiskaitymas / Prognozė

Kryptis: Visi | Galioja nuo: 2023.09.01 | Galioja iki: 2023.09.30

Galiojantys įrašai | Išbraukti | Nustatyti iš naujo

Ne kasdienių matavimo vietų prognozė

Kryptis 3 ↑	Laikotarpio pradžia 1 ↑	Laikotarpio pabaiga	Išleistas kiekis [kWh]	Išleistas kiekis [kWh]	Bendras kiekis [kWh]	Sukurta	Versija 2 ↑
SUMA(naujasis)			0	0	0		

0 | 0 iš 0 | < > Puslapis Page 0 iš 0 >

6.4. Dalyvio duomenys

Lange „DALYVIO DUOMENYS“ matomi sistemos naudotojo (dalyvio) kontaktiniai duomenys, buveinės adresas ir kt. svarbi informacija, kuri reikalinga perdavimo paslaugų teikimui. Norėdami patikslinti šią informaciją prašome kreiptis į AB „Amber Grid“ el. paštu pardavimai@ambergrid.lt.



Pastaba: Aktualius duomenis matysite pasirinkę mėlynos spalvos skalės laiko liniją, pilkos spalvos – sutartis dar nesudaryta, žalios spalvos – jei jūsų duomenys buvo keisti.



6.5. Sutarties informacija

Pasirinkus langą „SUTARTIES INFORMACIJA“ ir nustatčius „Sutarties tipas“ „Perdavimo paslaugų sutartis“ matysite gamtinių dujų perdavimo paslaugos sutarties informaciją.

Mygtuko „KEISTI“ pagalba galite pakeisti PVM sąskaitos faktūros kalbą, dėl kitos informacijos keitimo ar atnaujinimo prašome kreiptis į AB „Amber Grid“ el. paštu pardavimai@ambergrid.lt.

6.6. Sąskaitos informacija

Pastaba: langas „SĄSKAITOS INFORMACIJA“ laikinai nėra aktyvus ir jame jūs nematysite aktualios informacijos. Informaciją apie sąskaitas jūs galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą: [Sąskaitos faktūros už perdavimo paslaugas](#) (prisijungimo duomenys pateikiami EPPS Sutartyje).

6.7. Sąskaitos apžvalga

Pastaba: langas „SĄSKAITOS APŽVALGA“ laikinai nėra aktyvus ir jame jūs nematysite aktualios informacijos. Informaciją apie sąskaitas jūs galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą: [Sąskaitos faktūros už perdavimo paslaugas](#) (prisijungimo duomenys pateikiami EPPS Sutartyje).

6.8. Atsijungimas

Norėdami baigti darbą spauskite „Atsijungti“:

